

08.02.19 № 1081
на № 60/5.1-1(ИТИ №180) от 31.01.2019

Руководителю управления
архитектуры и
градостроительства
администрации г.о. Тольятти
А.А. Шишкину
445017, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Победы, 52
тел. 54-44-33 (3574)

О выдаче технических условий

На основании запроса сообщая Вам информацию по техническим условиям на проектирование сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) объекта на земельном участке с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства (2.1) (Ж-1А, Зона коттеджной застройки), расположенном по адресу: РФ, Самарская область, г.Тольятти, пр-д 3-ий Тракторный, земельный участок № 25 (S_{з.у.}=486,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0201061:3919), выставляем на торги:

1. Наименование и место нахождения объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения:

Объект жилищного строительства (Ж-1А, Зона коттеджной застройки), расположенный по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, проезд 3-ий Тракторный, земельный участок № 25 (S_{з.у.}=486,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0201061:3919)

2. Вид сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должно быть осуществлено подключение: **водоснабжение и водоотведение.**

3. Возможные точки подключения объекта капитального строительства:

3.1. **К существующей сети водопровода Ду38 мм (ПЭ) по проезду 3-му Тракторному в существующем колодце ВК-1 (сущ.) с установкой запорной арматуры в сторону подключаемого объекта (см. Приложение № 1). Минимальное (гарантированное) давление в точке подключения — 2,5 кгс/см². Предусмотреть наружное пожаротушение объекта.**

3.2. **Для удаления канализационных стоков предусмотреть выгребную яму (септик, локальные очистные сооружения и др.), устройство и расположение которой предварительно согласовать с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в г.о. Тольятти».**

4. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение, максимальная нагрузка в возможных точках подключения:

- к сетям водоснабжения (в точке водоотбора) — **2,0 м³/сут.;**

- к сетям водоотведения: **подключение к централизованной системе не предусмотрено.**

5. Срок подключения объекта капитального строительства:

- к сетям водоснабжения: **в течение 18 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) с правообладателем земельного участка после выполнения условий, указанных в п.7.**

- к сетям водоотведения: **информация отсутствует, аукцион.**

6. Срок действия настоящих условий: **обязательства организации, выдавшей условия по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.**

7. **В утвержденной Инвестиционной программе ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти на 2019-2021 гг. мероприятия по обеспечению технической возможности подключения**


указанного объекта отсутствуют. В связи с этим, подключение объекта к централизованной системе водоснабжения будет осуществляться или по индивидуальному проекту, или по тарифам на подключение, которые будут установлены на очередной период регулирования, в случае принятия уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении в инвестиционную программу ООО «Волжские коммунальные системы» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) указанного объекта, и учета финансовых потребностей на их реализацию.

Приложение: схема подключения на 1 л. в 1 экз.

Технический директор



Е. М. Тимофеева

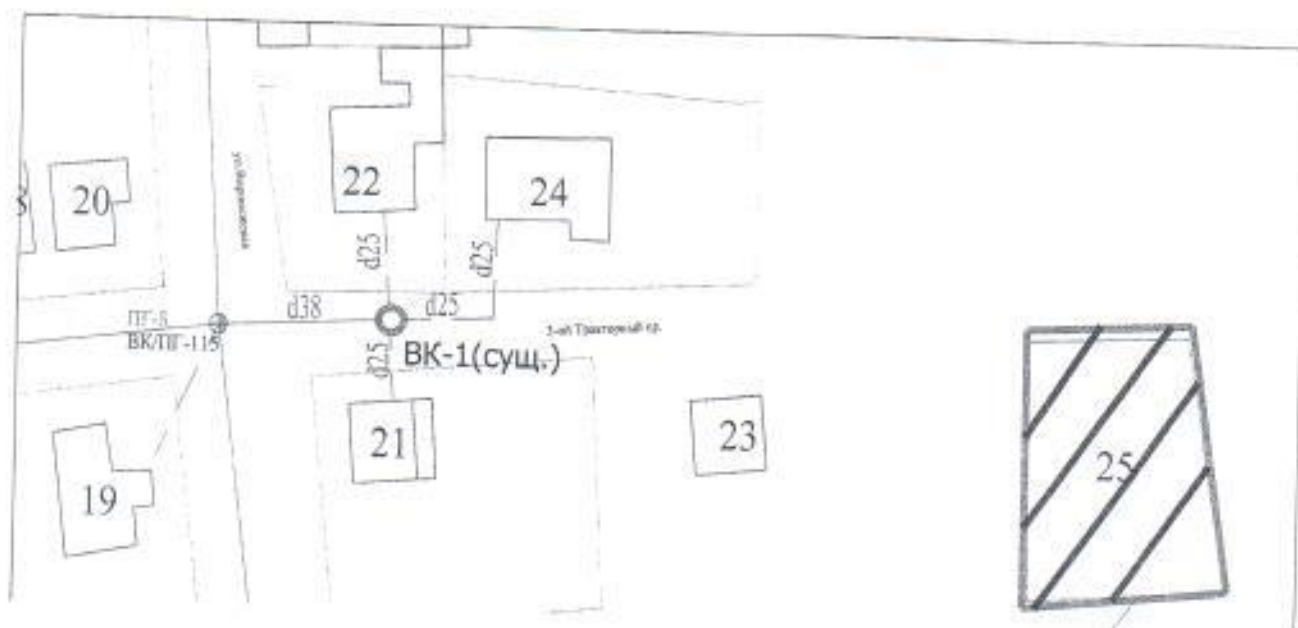

Границы отвода земельного участка подключаемого объекта нанесены ориентировочно