

12.05.20 № 3444
на № 445 от 06.05.2020 г.

Руководителю управления
архитектуры и градостроительства
администрации г.о. Тольятти
А.А. Шишкину
445017, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Победы, 52
тел. 54-44-33 доб. 3574

О выдаче технических условий

На основании запроса сообщая Вам информацию по техническим условиям на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения **объектов автомобильного транспорта**, расположенных по адресу: РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, Центральный район, западное здания, имеющего адрес: ул. Новозаводская, 6-д, ($S_{з.у.} = 1\,088,0$ кв.м, кадастровый номер 63:09:0302053:679) с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта (4.9) (Т-2, зона объектов автомобильного транспорта).

1. Наименование и место нахождения объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения:

зона объектов автомобильного транспорта (Т-2, зона объектов автомобильного транспорта), расположенные по адресу: г.о. Тольятти, Центральный район, западное здания, имеющего адрес: ул. Новозаводская, 6-д, ($S_{з.у.} = 1\,088,0$ кв.м, кадастровый номер 63:09:0302053:679).

2. Вид сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должно быть осуществлено подключение: **водоснабжение и водоотведения**.

3. Возможные точки подключения объекта капитального строительства:

3.1. *К существующей сети водопровода Ду300мм (ст.) по ул. Новозаводская, с устройством колодца ВК-1 и запорной арматуры в сторону подключаемого объекта (см. Приложение №1). Минимальное (гарантированное) давление в точке подключения — 2,5 кгс/см². При проектировании сетей до подключаемого объекта предусмотреть установку клапанов (узлов регулирования) непосредственно на сетях подключаемого объекта, либо на участках сети, влияющих на гидравлический режим подключаемого объекта (определить расчетом). Предусмотреть наружное пожаротушение объекта.*

3.2. *для удаления канализационных стоков предусмотреть выгребную яму (септик, локальные очистные сооружения и др.), устройство и расположение которой предварительно согласовать с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в г.о. Тольятти».*

4. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сети водоснабжения:

- максимальная нагрузка в точке водоотбора — $10,0 \text{ м}^3/\text{сут.}$

5. Размещение объекта капитального строительства предусмотреть за пределами охранной зоны сети водопровода Ду300мм (ст.) по ул. Новозаводская, составляющей по 5,0 м по горизонтали (в свету) в каждую сторону от сетей водопровода. Сеть водопровода Ду300мм(сталь) по ул. Новозаводская находится в эксплуатации ПАО «КуйбышевАзот». (см. Приложение № 1).

6. Срок действия настоящих условий: обязательства организации, выдавшей условия по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

7. Согласно Приказу № 823 от 19.12.2019 г. Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области тарифы на подключение объекта к централизованным системам водоснабжения ООО «Волжские коммунальные системы» составляют:

по водоснабжению:

- за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку – 0,839 тыс.руб./куб.м в сут. (с учетом НДС);
- за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем для сетей диаметром 40 мм и менее – 6,596 тыс.руб./м (с учетом НДС).

по водоотведению:

- за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку – 0,824 тыс.руб./куб.м в сут. (с учетом НДС);
- за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем для сетей диаметром от 151 мм до 200 мм – 10,556 тыс.руб./м (с учетом НДС).


Дата окончания срока действия указанного тарифа – 31.12.2020 г.

Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение – 01.01.2021.

Приложение:


Схема расположения точек подключения к централизованной системе холодного на 1 л. в 1 экз.

И.о.технического директора



Л.В. Шаронова



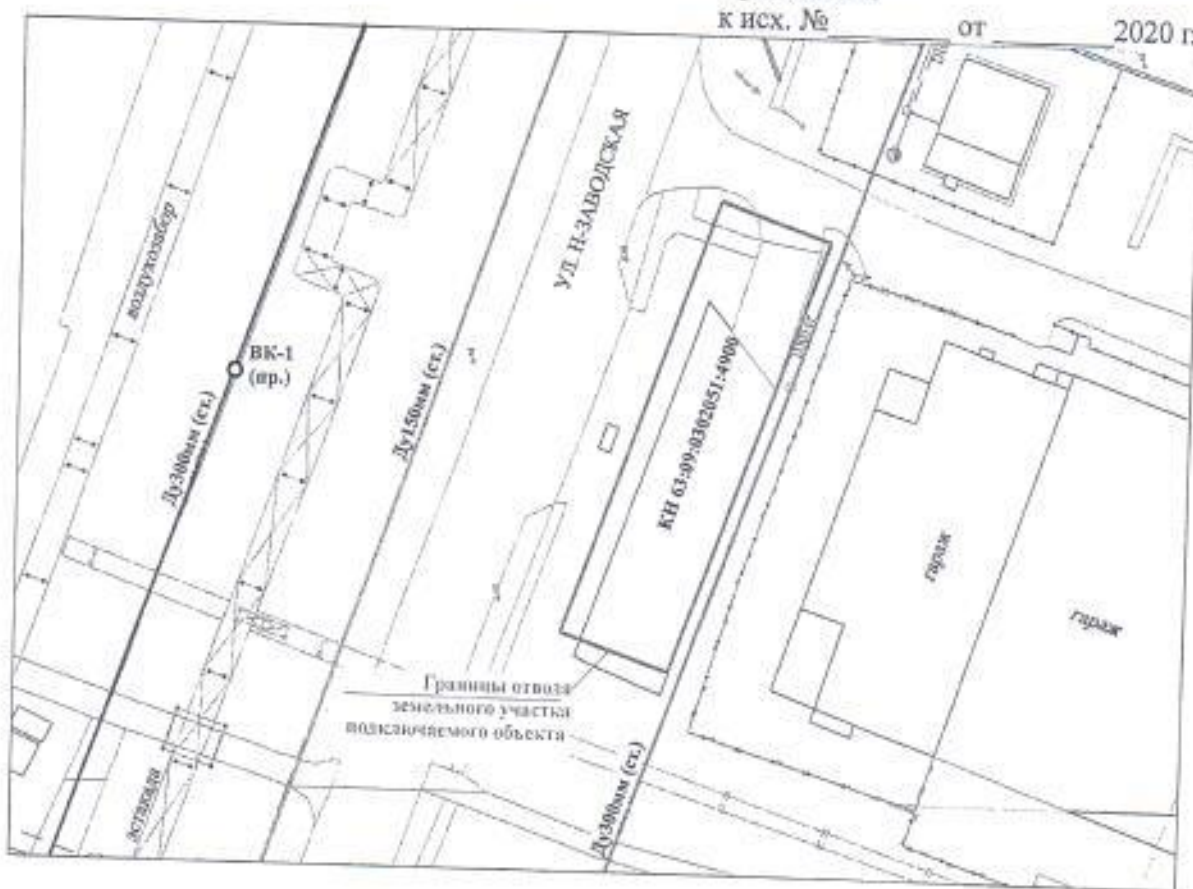

- Сеть водопровода Ду300мм, находящаяся на обслуживании и в эксплуатации ООО "Волжские коммунальные системы"
- Сеть водопровода Ду150мм, находящаяся на обслуживании и в эксплуатации ОАО "Фосфор"
- Сеть водопровода Ду300мм, находящаяся на обслуживании и в эксплуатации ПАО "КуйбышевАзот"