



ООО «Волжские коммунальные системы»  
445007, Тольятти, б-р 50 лет Октября, 50  
Тел. +7(8482) 79-03-70  
info@volcomsys.ru, www.volcomsys.ru

29.06.2022 № 4610

на № 7051 от 23.06.2022

Руководителю управления  
муниципальных услуг и мониторинга  
градостроительной деятельности  
Администрации г.о.Тольятти  
В.В. Рябову  
445017, РФ, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Победы, д.52  
тел. 26-24-40  
e-mail: nikitina.ao@tgl.ru

О выдаче технических условий

Уважаемый Виталий Витальевич!

На основании запроса сообщаю Вам информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства – объекты придорожного сервиса (4.9.1), (Т-2, зона объектов автомобильного транспорта), по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Баныкина, на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0304060:1457, площадью  $S_{з.у.} = 1\ 308,0$  кв.м.,

Сведения об исполнителе:	Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» сокращенное наименование - ООО «Волжские коммунальные системы» ОГРН 1106312008065 Почтовый и фактический адрес: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 50 Телефон: 8 (8482) 79-03-70 Факс: 8 (8482) 55-13-67 E-mail: <a href="mailto:info@volcomsys.ru">info@volcomsys.ru</a>
Информация о возможных точках присоединения:	<b>к сетям водоснабжения:</b> в проектируемом колодце ВК-1(пр.) на сети водопровода Ду300мм (ст.) по ул. Баныкина;  <b>к сетям водоотведения:</b> в существующем колодце КК-57 (сущ.) на сети канализации Ду300мм (кер.) по ул. Баныкина;


Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта, м <sup>3</sup> /сут:	Водоснабжение:	Водоотведение:
	5,0	5,0
Срок действия ТУ:	3 года с даты их выдачи*	

\*В соответствии с пунктом 18 Постановления №2130 от 30 ноября 2021 года «... если в течение 12 месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается».


Руководитель Управления развития



Е.М. Тимофеева



**СХЕМА**  
**расположения точек присоединения к централизованной системе**  
**холодного водоснабжения и водоотведения**

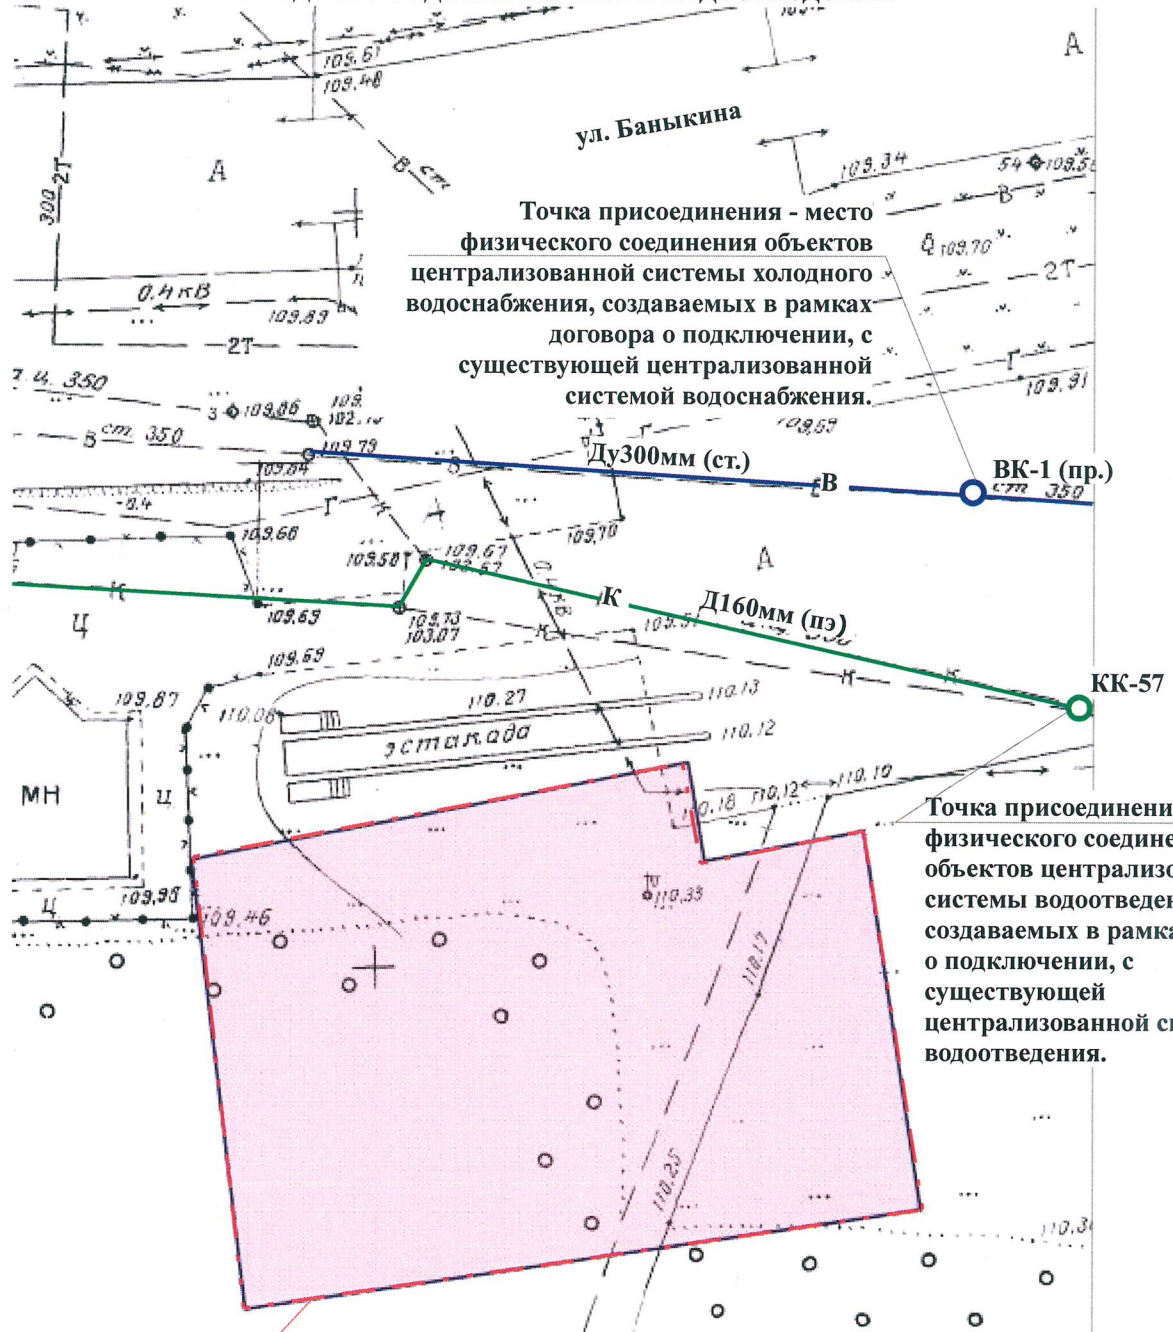

Точка присоединения - место физического соединения объектов централизованной системы холодного водоснабжения, создаваемых в рамках договора о подключении, с существующей централизованной системой водоснабжения.

Точка присоединения - место физического соединения объектов централизованной системы водоотведения, создаваемых в рамках договора о подключении, с существующей централизованной системой водоотведения.

Граница отвода земельного участка подключаемого объекта