

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА
(актуализация на 2027 год)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 9

**Предложения по переводу открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые
системы горячего водоснабжения**

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

.

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	2
СОДЕРЖАНИЕ	4
СПИСОК ТАБЛИЦ.....	6
СПИСОК РИСУНКОВ	7
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	8
СОКРАЩЕНИЯ	10
Раздел 1. Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	11
Раздел 2. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	14
Раздел 3. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).....	18
Раздел 4. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям.....	18
Раздел 5. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	18
Раздел 6. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	73
6.1. Общие положения	73
6.2. Оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения потребителей в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс»	75
Раздел 7. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	80
Раздел 8. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	80

Приложение А. Протоколы исследований и измерений питьевых вод в зоне деятельности источников тепловой энергии ПАО «Т Плюс».....	81
---	----

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих теплоснабжение потребителей по открытой схеме горячего водоснабжения	11
Таблица 2. Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»	17
Таблица 3. Температурные графики отпуска тепла с горячей водой от источников теплоснабжения	18
Таблица 4. Источники финансирования в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 ПАО «Т Плюс» (Таблица П44.3 МУ)	19
Таблица 5. Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 ПАО «Т Плюс»	20
Таблица 6. Изменение операционных затрат (ОРЕХ) при реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения потребителей в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс»	76
Таблица 7. Расчеты экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс»	78

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Схема 19. Местный тепловой пункт с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО.....	12
Рисунок 2. Схема 21. потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ.....	13
Рисунок 3. Схема 27. Местный тепловой пункт с подогревателями ГВС	13
Рисунок 4. Схема 17. Местный тепловой пункт с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО	13
Рисунок 5. Протокол лабораторных испытаний №63-01/40643-24 от 20.01.2025г и экспертное заключение №964 по результатам испытаний от 24.01.2025г (начало)	81
Рисунок 6. Протокол лабораторных испытаний №63-01/40643-24 от 20.01.2025г и экспертное заключение №964 по результатам испытаний от 24.01.2025г (продолжение).....	82
Рисунок 7. Протокол лабораторных испытаний №63-01/40643-24 от 20.01.2025г и экспертное заключение №964 по результатам испытаний от 24.01.2025г (продолжение).....	83
Рисунок 8. Протокол лабораторных испытаний №63-01/40643-24 от 20.01.2025г и экспертное заключение №964 по результатам испытаний от 24.01.2025г (продолжение).....	84
Рисунок 9. Протокол лабораторных испытаний №63-01/40643-24 от 20.01.2025г и экспертное заключение №964 по результатам испытаний от 24.01.2025г (окончание).....	85
Рисунок 10. Протокол лабораторных испытаний №63-01/17892-25 от 11.09.2025г (начало)..	86
Рисунок 11. Протокол лабораторных испытаний №63-01/17892-25 от 11.09.2025г (окончание)	87
Рисунок 12. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/20158-25 от 06.10.2025г (начало)	88
Рисунок 13. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/20158-25 от 06.10.2025г (окончание)	89
Рисунок 14. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/21289-25 от 30.10.2025г (начало)	90
Рисунок 15. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/21289-25 от 30.10.2025г (окончание)	91
Рисунок 16. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/27416-25 от 29.12.2025г (начало)	92
Рисунок 17. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/27416-25 от 29.12.2025г (окончание)	93

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Схема теплоснабжения	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
Потребитель топлива (далее потребитель)	Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Котельно-печное топливо	Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива
Коэффициент использования тепла топлива	Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Топливоно-энергетический баланс	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Неснижаемый нормативный запас топлива	Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организациях электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном

Термины	Определения
	корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года
Нормативный эксплуатационный запас топлива	Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии
Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива	Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива
Условное топливо	Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется длячисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете
Энергетический ресурс	Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии)
Элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Технологическая зона	Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района.
Тепловой район	Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии.
Централизованное теплоснабжение	Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть.

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукиционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГТС – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОНЗТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

МО – муниципальное образование

ГО – городской округ

Раздел 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В г. Тольятти по состоянию на 2026 год порядка 1664 зданий подключены по открытой схемой ГВС в системе теплоснабжения ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100.

Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих теплоснабжение потребителей по открытой схеме горячего водоснабжения представлен в таблице 1. В целом по ЕТО 31,2 % потребителей подключено по открытой схемы ГВС.

Таблица 1. Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих теплоснабжение потребителей по открытой схеме горячего водоснабжения

№ п/п	Источник тепловой энергии	Общее количество потребителей, ед.	Количество потребителей с открытым ГВС, ед.	Количество потребителей с открытым ГВС, %
1	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	8575	1664	31,2
Всего		8575	1664	31,2

Организация горячего водоснабжения по закрытой схеме в зоне действия источников тепловой энергии может быть осуществлена двумя способами:

- применение центральных тепловых пунктов (далее по тексту ЦТП);
- установка теплообменников ГВС непосредственно в зданиях (индивидуальных тепловых пунктах).

Применение новых ЦТП для организации закрытой схемы ГВС в кварталах сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических проблем:

- необходимости выделения земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;
- необходимости инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);
- необходимости реконструкции тепловых сетей после ЦТП и организации четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.

При формировании предложений по переходу на закрытую схему ГВС предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через пластинчатые водо-водяные подогреватели.

При выборе схемы подключения подогревателей к системе теплоснабжения определяющим являлось: величина тепловой нагрузки, возможность снижения объема теплоносителя в первичном контуре и минимизация капитальных затрат при переводе с открытой схемы на закрытую. Подогреватели в закрытых системах теплоснабжения подбирались в зависимости

от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжения $Q_{h\max}$ и максимального потока теплоты на отопления $Q_{o\max}$:

- при $Q_h/Q_o < 0,2$ - одноступенчатая схема;
- при $Q_h/Q_o > 0,2$ - двухступенчатая схема.

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплоснабжения и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (потребители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Схемы подключения тепловых пунктов абонентов в зависимости от количества подогревателей ГВС и регулирования теплоносителя в системе отопления представлены на рисунке 1, рисунке 2, рисунке 3, рисунке 4.

Потребители малоэтажной застройки предлагается подключить по одноступенчатой параллельной схеме (Рисунок 1, Рисунок 2).

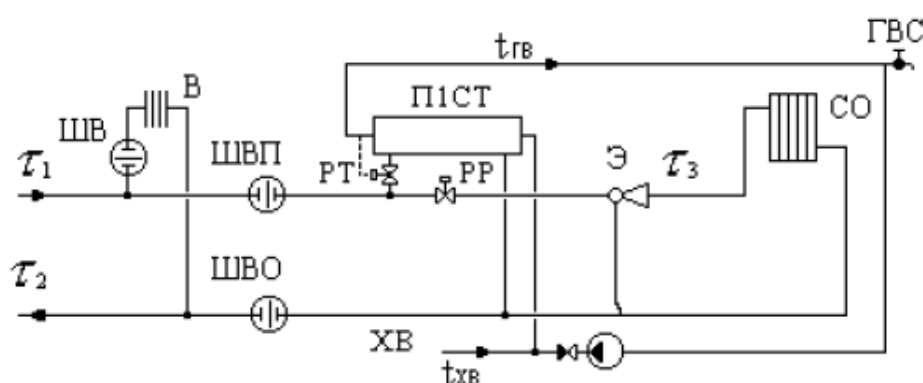


Рисунок 1. Схема 19. Местный тепловой пункт с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

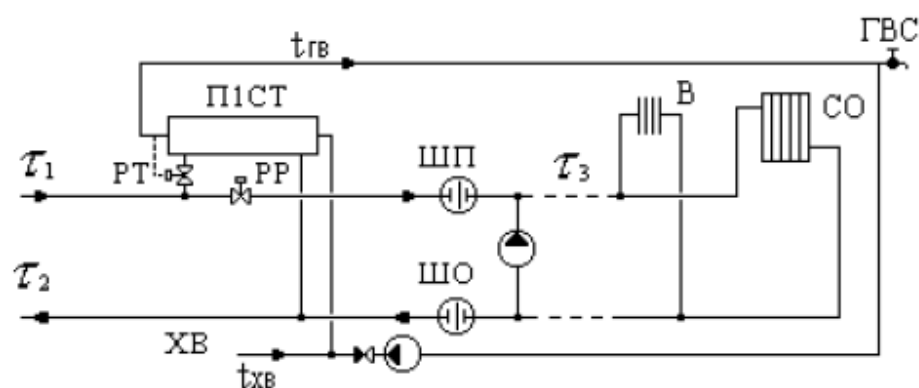


Рисунок 2. Схема 21. потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

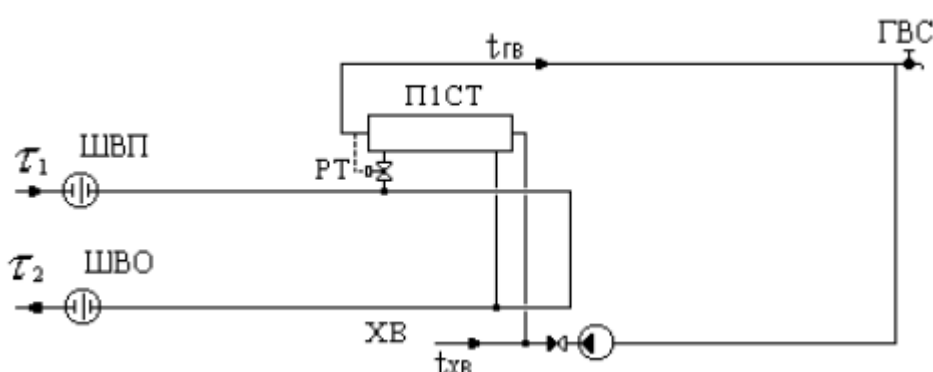


Рисунок 3. Схема 27. Местный тепловой пункт с подогревателями ГВС

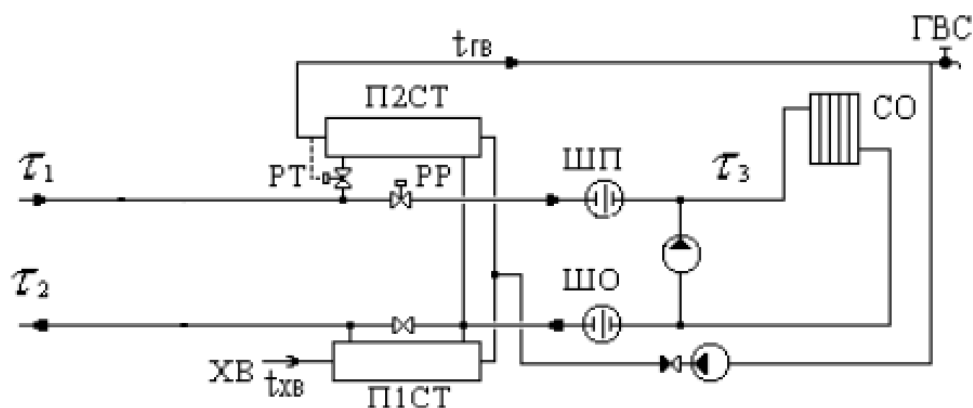


Рисунок 4. Схема 17. Местный тепловой пункт с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Как видно из рисунков, к реализации предлагаются стандартные тепловые схемы подключения абонентов к тепловой сети в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», предполагающие автоматическое поддержание необходимых гидравлических режимов, температуры горячей воды и температурного графика в системе отопления зданий.

Схемы включают все необходимые функциональные узлы и модули теплового пункта:

- узел ввода;
- узлы обеспечения гидравлических режимов;
- узлы автоматического поддержания температурных параметров горячей воды;

- узлы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Выбор схемы подключения водоподогревателя системы ГВС зависит от соотношения максимальной часовой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной часовой нагрузке на отопление (после уточнения тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах в домах с зависимым (элеваторным) подключением систем отопления отсутствует и наличие излома (70 °С) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.
- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;
- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;
- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;
- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетоков» (при зависимом подключении системы отопления) во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;
- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;
- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Раздел 2. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в себя:

- перечень показателей, по которым осуществляется контроль;
- указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов;
- указание частоты отбора проб воды.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями.

Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водоснабжения.

Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» установлен перечень показателей.

К показателям качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения относятся:

- показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Показателями качества горячей воды являются:

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. Факт несоответствия температуры горячей воды установленным требованиям определяется на основании сообщения от потребителей.
- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателями энергетической эффективности (в части системы горячего водоснабжения) являются:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м).

В теплоснабжающих организациях, обеспечивающих горячее водоснабжение потребителей, осуществляется производственный контроль качества горячей воды, показателей энергетической эффективности системы горячего водоснабжения.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями. По микробиологическим показателям специальными исследовательскими центрами.

В таблице 2 приведены показатели качества и энергетической эффективности систем горячего водоснабжения в зонах действия единой теплоснабжающей организации. Данные за 2025 годы приведены по результатам производственного контроля качества горячей воды, данные за 2026 - 2038 годы – плановые значения.

Данные за 2025 годы приведены по результатам производственного контроля качества горячей воды, данные за 2026 - 2038 годы – плановые значения. Протоколы испытаний приведены в Приложение А для ПАО «Т Плюс».

На основании анализа результатов проведения лабораторных исследований сделан вывод о соответствии качества горячей воды в открытых системах потребителей нормативным гигиеническим требованиям согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21.

Таблица 2. Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»

Показатели качества ГВС	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Число часов работы в год	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400
Число часов работы в год с температурой, превышающей 65 °С	106	104	102	102	102	101	101	101	100	100	100	99	99	99
Число часов работы в год с температурой ниже 45 °С	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	11	11	11	11
Количество проб с неудовлетворительными показателями "мутность и цветность"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество жалоб на качество горячего водоснабжения	7	7	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей)	0,000011	0,000009	0,000009	0,000009	0,000009	0,000009	0,000009	0,000009	0,000009	0,000008	0,000008	0,000008	0,000008	0,000008

Раздел 3. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Существующие графики регулирования отпуска тепла с горячей водой в тепловую сеть для источников теплоснабжения с потребителями, подключенными по открытой схеме ГВС, приведены в таблице 3

Таблица 3. Температурные графики отпуска тепла с горячей водой от источников теплоснабжения

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Температурный график, °С	Описание температурного графика
1	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	142,6/67,6	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха до +0 °С и срезкой при температуре наружного воздуха -16 °С

Изменение графиков регулирования отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения при переходе на закрытый водоразбор не предусматривается.

Раздел 4. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения не потребуется реконструкция тепловых сетей с увеличением пропускной способности.

Раздел 5. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Оценка финансовых потребностей для строительства индивидуальных тепловых пунктов произведена по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-19-2026. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры». Расчет стоимости строительства выполнен на 2025 год.

Оценка потребности в инвестициях по установке ИТП для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей ТЭЦ Волжского автозавода приведена в таблице 5. Расчет стоимости выполнен в ценах 2026 года с НДС.

Общие потребности в инвестициях по переводу потребителей на закрытую схему ГВС оцениваются в 35 896,975 млн. руб. без НДС (43 794,310 млн. руб. с НДС) в ценах 2026 года.

В расчете финансовых потребностей не учитывают дополнительных затрат (например, на реконструкцию систем ГВС потребителей внутри зданий). Методические указания по разработке схем теплоснабжения (утверждены приказом МинЭнерго № 212 от 5.03.2019) не предполагают оценку капитальных затрат на реконструкцию систем ГВС потребителей внутри

зданий. Это отдельная большая работа, которая выходит за рамки разработки проекта схемы теплоснабжения города.

Также необходимо отметить, что полученные результаты оценки экономической эффективности проектов по переводу потребителей с открытой на закрытую схему ГВС (сроки окупаемости более 15 лет) однозначно свидетельствуют об отсутствии целесообразности в их реализации. Учет дополнительных капитальных вложений в данные мероприятия еще более увеличит сроки окупаемости проектов.

В соответствии с требованиями п. 7.1 Статьи 23 Главы 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) в проекте схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Кохма на период до 2042 года была выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. По результатам расчета сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС. По этой причине источники финансирования для мероприятий переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС для источников тепловой энергии ПАО «Т Плюс» (Таблица 4) не предусмотрены.

Таблица 4. Источники финансирования в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 ПАО «Т Плюс» (Таблица П44.3 МУ)

Реестровый номер здания	Номер проекта	Потребность в инвестициях, тыс. руб.	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.
Мероприятия не предусмотрены		0	0	0
Итого:		0	0	0

Таблица 5. Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 ПАО «Т Плюс»

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0038	0,0001	0,0001	2026	1 406,11	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 15
2	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3020	0,0782	0,1955	2026	6 972,38	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 2
3	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3090	0,0792	0,1980	2026	7 004,27	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 2В
4	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9470	0,3650	0,9125	2026	17 306,87	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 17
5	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1500	0,4010	1,0025	2026	19 923,87	445040, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 41
6	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,1590	0,3975	2026	8 857,51	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 9а
7	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4728	0,0460	0,1151	2026	7 612,53	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 29
8	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1890	0,0087	0,0217	2026	5 604,35	445026, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, влд. 31
9	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,2760	0,6900	2026	6 124,89	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 74
10	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1540	0,3388	0,8470	2026	19 301,77	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 67
11	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1607	0,0289	0,0722	2026	5 237,91	445057, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, влд. 31
12	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0970	0,0085	0,0213	2026	4 090,42	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 26
13	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1080	0,0030	0,0075	2026	4 320,62	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 40а
14	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1990	0,0243	0,0608	2026	5 712,76	445043, Самарская обл, Тольятти г, Транспортная ул, владение № 23
15	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1990	0,0243	0,0608	2026	5 712,76	445051, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, дом № 6
16	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3190	0,0243	0,0608	2026	6 882,14	445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, владение № 17
17	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5610	0,0756	0,1889	2026	9 068,25	445028, Самарская обл, Тольятти г, Королева б-р, зд. 13
18	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9190	0,2988	0,7470	2026	16 230,02	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 72
19	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9160	0,3050	0,7625	2026	16 267,02	445057, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 74
20	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9180	0,3080	0,7700	2026	16 324,78	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 19
21	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2567	0,6418	2026	13 283,47	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 65
22	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9850	0,3783	0,9458	2026	17 882,52	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 59
23	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9140	0,3204	0,8010	2026	16 421,65	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 13
24	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2347	0,0828	0,2070	2026	6 558,73	445040, Самарская обл, Тольятти г, Туполева б-р, вл. 6
25	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1300	0,0268	0,0670	2026	4 740,72	445030, Самарская обл, Тольятти г, Цветной б-р, владе- ние № 15
26	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7772	0,2076	0,5190	2026	13 456,11	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 24
27	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6642	0,1508	0,3770	2026	11 336,53	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 90
28	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1470	0,0053	0,0133	2026	5 028,85	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, двлд. 55
29	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1900	0,0007	0,0018	2026	5 615,69	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, влд. 51
30	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0900	0,0020	0,0050	2026	3 937,29	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, влд. 51а
31	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0990	0,1797	0,4492	2026	6 156,53	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Здоровья, д. 25, стр. 11

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
32	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1580	0,0150	0,0375	2026	5 198,34	445004, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, владение № 26, строение 1
33	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0495	0,1238	2026	1 488,61	445030, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, владение № 19
34	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0042	0,0104	2026	1 292,47	445026, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 8А
35	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4620	0,0908	0,2270	2026	8 042,97	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 84
36	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1900	0,0710	0,1775	2026	5 936,65	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 6В
37	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1610	0,1150	0,2875	2026	16 898,24	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Баумана, д. 1
38	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0187	0,0012	0,0029	2026	1 855,25	445031, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, дом № 137, строение 2
39	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4970	0,3890	0,9725	2026	12 232,94	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Льва Яшина, д. 9
40	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4610	0,0002	0,0005	2026	7 422,03	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 58а
41	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3160	0,0050	0,0125	2026	6 864,92	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, влд. 37а
42	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2710	0,0212	0,0530	2026	6 526,78	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 100
43	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1460	0,0001	0,0003	2026	5 012,78	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 31а
44	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0970	0,0007	0,0017	2026	4 090,60	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 31з
45	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1390	0,0013	0,0031	2026	4 897,22	445039, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, владение № 17б
46	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4760	0,0367	0,0917	2026	19 582,76	445026, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 21/51
47	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6830	0,0342	0,0854	2026	10 191,40	445047, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 10
48	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1390	0,0013	0,0031	2026	4 897,22	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, влд. 17б
49	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1000	0,0074	0,0185	2026	4 154,49	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, влд. 26
50	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0434	0,0035	0,0088	2026	2 597,21	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 26
51	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,7890	0,0438	0,1095	2026	34 877,67	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 26
52	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7834	0,2121	0,5303	2026	13 587,49	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 15
53	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3930	0,0045	0,0111	2026	7 096,20	445024, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, д. 7
54	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1000	0,0008	0,0020	2026	4 154,65	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра-зина, д. 81
55	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2450	0,0050	0,0125	2026	6 263,17	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 6
56	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0710	0,0090	0,0225	2026	3 426,94	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, влд. 53
57	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0580	0,0168	0,0421	2026	3 036,12	445042, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 15а
58	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	3,0999	0,4723	1,1807	2026	43 980,43	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 41
59	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9460	0,4302	1,0755	2026	18 025,47	445034, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 2
60	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0460	0,0167	0,0417	2026	2 675,37	445030, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 35
61	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3719	0,1683	0,4208	2026	7 884,50	445000, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, двлд. 1в
62	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5900	0,2668	0,6671	2026	11 865,87	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 69
63	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1740	0,0010	0,0026	2026	5 421,10	обл Самарская, г Тольятти, б-р Приморский д.45

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
64	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0136	0,0009	0,0023	2026	1 701,69	445051, Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, вл. 3
65	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9900	0,0076	0,0191	2026	14 042,76	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 14
66	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0580	0,0053	0,0134	2026	3 036,12	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 53а
67	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2517	0,0157	0,0392	2026	6 336,09	445044, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, зд. 79
68	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0840	0,0059	0,0147	2026	3 801,58	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 60
69	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2050	0,0111	0,0277	2026	5 772,52	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 14
70	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3490	0,0003	0,0009	2026	7 017,72	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, влд. 15
71	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1130	0,0014	0,0035	2026	4 420,78	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, влд. 44б
72	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0600	0,0069	0,0173	2026	3 096,25	445032, Самарская обл, Тольятти г, Заставная ул, владение № 17а
73	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2530	0,0998	0,2495	2026	6 827,34	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, владение № 31
74	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1400	0,0001	0,0003	2026	4 914,06	445046, Самарская обл, Тольятти г, Городской округ Тольятти, Коммунистическая ул, вл. 39
75	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2750	0,0023	0,0058	2026	6 562,90	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 31е
76	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0200	0,0058	0,0145	2026	1 893,73	445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, д. 4Б к. 6
77	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1820	0,0033	0,0083	2026	5 521,92	445043, Самарская обл, Тольятти г, Городской округ Тольятти, Северная ул, вл. 61
78	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6320	0,0221	0,0553	2026	9 525,22	445043, Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, вл. 75
79	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2600	0,0163	0,0408	2026	6 421,35	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 27а
80	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1170	0,0016	0,0040	2026	4 498,92	445024, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 2а
81	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3300	0,0014	0,0035	2026	6 939,58	445047, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 22
82	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6510	0,0111	0,0278	2026	9 774,28	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Борковская, влд. 17
83	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3540	0,0056	0,0140	2026	7 033,85	445039, Самарская обл, Тольятти г, Гая б-р, вл. 31
84	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2700	0,0168	0,0420	2026	6 517,57	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, влд. 35а
85	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3180	0,0028	0,0069	2026	6 876,47	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 17а
86	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1460	0,0109	0,0273	2026	5 012,78	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, влд. 24а
87	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0050	0,0001	0,0002	2026	1 442,79	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, влд. 8б
88	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0540	0,0005	0,0012	2026	2 915,87	445043, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, двл. 83
89	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0630	0,0012	0,0030	2026	3 186,44	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, влд. 78а
90	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0830	0,0150	0,0375	2026	3 778,58	445036, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 6
91	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0400	0,0010	0,0026	2026	2 494,99	445044, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 97
92	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	0,2360	0,0018	0,0045	2026	6 160,27	обл Самарская, г Тольятти, ш Южное
93	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0057	0,0002	0,0004	2026	1 463,83	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 151
94	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1180	0,0004	0,0011	2026	4 518,18	, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, д. 6В
95	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1630	0,0072	0,0180	2026	5 270,98	445039, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 57

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
96	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3100	0,0042	0,0104	2026	6 828,48	445032, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 76
97	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1170	0,0038	0,0095	2026	4 498,92	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Заставная, влд. 21
98	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3320	0,0322	0,0805	2026	6 949,06	445026, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 52
99	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3850	0,0169	0,0423	2026	7 092,58	445042, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, д. 22
100	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4210	0,0263	0,0658	2026	7 071,61	445028, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 43
101	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2400	0,0007	0,0017	2026	6 206,74	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, влд. 44
102	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1800	0,0024	0,0059	2026	5 497,37	445028, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, владение № 60
103	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1710	0,0089	0,0222	2026	16 185,79	445043, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, владение № 28
104	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5180	0,0129	0,0323	2026	8 145,43	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Транспортная, д. 17
105	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5170	0,0263	0,0658	2026	8 132,94	445043, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, вл. 51
106	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0320	0,0036	0,0090	2026	2 254,49	445043, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, вл. 49
107	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1690	0,0092	0,0229	2026	5 354,52	445039, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 73
108	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0700	0,0009	0,0023	2026	3 396,88	445043, Самарская обл, Тольятти г, Вокзальная ул, владение № 80
109	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,9820	0,0146	0,0364	2026	24 931,69	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Заставная, влд. 9
110	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1130	0,0007	0,0017	2026	4 420,78	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, влд. 29а
111	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0070	0,0005	0,0013	2026	1 502,91	445051, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, владение № 11а
112	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,9970	0,0005	0,0012	2026	25 116,37	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, зд. 103А
113	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2320	0,0447	0,1118	2026	16 906,18	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 42
114	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1173	0,0002	0,0005	2026	4 503,74	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, влд. 35
115	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1830	0,0006	0,0016	2026	27 406,40	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, двлд. 22
116	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0520	0,0007	0,0018	2026	2 855,75	445028, Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, владение № 11
117	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0430	0,0100	0,0250	2026	2 585,18	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, влд. 2а
118	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2000	0,0007	0,0017	2026	5 722,99	445047, Самарская обл, Тольятти г, Льва Яшина ул, вл. 6
119	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1800	0,0007	0,0017	2026	5 497,37	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 2а
120	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0200	0,0010	0,0026	2026	1 893,73	445043, Самарская обл, Тольятти г, Вокзальная ул, вл. 96г
121	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0400	0,0038	0,0095	2026	2 494,99	445037, Самарская обл, г Тольятти, б-р Орджоникидзе, влд. 5
122	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1476	0,0001	0,0003	2026	5 038,44	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, влд. 16а
123	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1220	0,0031	0,0078	2026	4 594,12	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 12А
124	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1100	0,0007	0,0017	2026	4 361,01	445024, Самарская обл, г Тольятти, ул Воскресенская, влд. 26
125	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0100	0,0004	0,0009	2026	1 593,10	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, двлд. 55а
126	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1830	0,0010	0,0025	2026	5 534,02	445043, Самарская обл, Тольятти г, Вокзальная ул, владение № 76
127	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4440	0,1493	0,3733	2026	8 545,48	445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 19

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
128	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2100	0,0333	0,0833	2026	5 829,37	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 36
129	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5966	0,0635	0,1588	2026	9 346,90	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 52
130	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0280	0,0010	0,0025	2026	2 134,24	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 5
131	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4695	0,1650	0,4125	2026	9 043,61	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 50
132	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3000	0,1047	0,2617	2026	7 055,08	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 35а, к. 1
133	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0310	0,0005	0,0013	2026	2 224,42	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Воскресенская, влд. 30
134	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8970	0,0431	0,1077	2026	12 905,77	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Воскресенская, влд. 18
135	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,6600	0,1904	0,4759	2026	22 968,68	445028, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, д. 80
136	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4770	0,0534	0,1334	2026	7 759,72	445036, Самарская обл, Тольятти г, Курчатова б-р, вл. 2
137	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,1250	0,3125	2026	3 755,79	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 2г
138	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9339	0,4218	1,0546	2026	17 798,07	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 18
139	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0460	0,0115	0,0288	2026	2 675,37	445031, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 9А
140	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9700	0,3107	0,7767	2026	16 951,51	445028, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, влд. 49
141	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4800	0,0833	0,2083	2026	8 174,27	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 85
142	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6200	0,0401	0,1003	2026	9 381,09	445044, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 3
143	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4250	0,0740	0,1850	2026	7 357,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Баумана, д. 18
144	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7710	0,1780	0,4450	2026	13 016,24	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 38
145	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5090	0,1160	0,2900	2026	8 929,73	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 2
146	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4770	0,0720	0,1800	2026	7 995,24	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 4в
147	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7250	0,1550	0,3875	2026	12 157,59	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 18
148	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1060	0,3150	0,7875	2026	18 520,84	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 37
149	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,5260	0,3750	0,9375	2026	23 458,34	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 27
150	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4910	0,1160	0,2900	2026	8 712,20	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 47
151	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,1810	0,4525	2026	12 345,44	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 28
152	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3790	0,1160	0,2900	2026	7 305,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 46
153	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8340	0,1890	0,4725	2026	13 921,80	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 21
154	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9840	0,2460	0,6150	2026	16 370,90	445028, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 9
155	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7130	0,1550	0,3875	2026	12 006,86	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 28
156	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7130	0,1550	0,3875	2026	12 006,86	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 53
157	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4760	0,3440	0,8600	2026	22 671,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 79
158	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5710	0,1410	0,3525	2026	10 009,47	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 83
159	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5470	0,1560	0,3900	2026	9 892,10	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 51

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
160	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5430	0,1160	0,2900	2026	9 334,21	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 28
161	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9180	0,2110	0,5275	2026	15 191,40	445051, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 75
162	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9180	0,1990	0,4975	2026	15 049,29	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 63
163	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5090	0,1160	0,2900	2026	8 929,73	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 16
164	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5090	0,1160	0,2900	2026	8 929,73	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 14
165	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8520	0,2170	0,5425	2026	14 476,76	445050, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, д. 1
166	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5090	0,1160	0,2900	2026	8 929,73	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 8
167	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9770	0,2070	0,5175	2026	15 837,34	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 35
168	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6438	0,1738	0,4344	2026	11 369,13	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 19
169	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4674	0,2191	0,5478	2026	9 676,99	445047, Самарская обл, г Тольятти, б-р Рябиновый, д. 15
170	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3705	0,1469	0,3672	2026	7 593,77	450000, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 1д
171	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7470	0,2113	0,5282	2026	13 130,56	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 52
172	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1499	0,0365	0,0914	2026	5 074,83	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 10б
173	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6560	0,2828	0,7070	2026	12 890,24	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 11Б
174	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0111	0,0000	0,0001	2026	1 627,07	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 29, кв. 49
175	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0170	0,0002	0,0006	2026	1 803,54	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 29, кв. А-103
176	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	3,0113	0,4850	1,2126	2026	43 047,13	445026, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 40
177	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3456	0,1213	0,3032	2026	7 065,89	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 40
178	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0720	0,0001	0,0003	2026	3 457,01	445032, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, влд. 10
179	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1128	0,0544	0,1360	2026	4 634,40	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 24
180	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0150	0,0015	0,0036	2026	1 743,42	445032, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 80А
181	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3139	0,0197	0,0493	2026	6 852,47	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 115
182	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,1588	0,3970	2026	8 855,09	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 20
183	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6493	0,1468	0,3669	2026	11 094,75	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 80
184	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0500	0,0063	0,0156	2026	2 795,62	445043, Самарская обл, Тольятти г, Заставная ул, владе- ние № 24А
185	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0650	0,0080	0,0200	2026	3 246,56	445028, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 70
186	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4940	0,0044	0,0111	2026	7 843,72	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Воскресенская, влд. 13
187	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8285	0,0810	0,2024	2026	12 525,71	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 48
188	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3251	0,1811	0,4528	2026	7 451,40	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 12
189	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2164	0,0463	0,1159	2026	5 959,70	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 15Б
190	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8139	0,0238	0,0595	2026	11 867,29	445037, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, д. 29
191	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4467	0,1746	0,4364	2026	8 885,36	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 60

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
192	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6465	0,1404	0,3510	2026	10 977,50	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 49
193	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2392	0,1444	0,3610	2026	6 986,52	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 12А
194	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5121	0,2011	0,5027	2026	10 025,14	445047, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 33
195	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4074	0,1694	0,4235	2026	8 341,31	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 3В
196	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0360	0,0020	0,0050	2026	2 374,74	445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 10В
197	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0060	0,0001	0,0004	2026	1 472,85	445042, Самарская обл, Тольятти г, Луначарского б-р, вл. 6Б
198	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0340	0,0042	0,0105	2026	2 314,61	445032, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, влд. 6г
199	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1130	0,0010	0,0025	2026	4 420,78	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, влд. 7-б
200	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2300	0,0017	0,0043	2026	6 088,34	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, влд. 45а
201	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,2500	0,0526	0,1315	2026	28 349,62	445043, Самарская обл, Тольятти г, Городской округ То- льятти, Вокзальная ул, вл. 98
202	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0595	0,4332	1,0829	2026	19 300,85	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 4
203	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5010	0,1180	0,2950	2026	8 857,48	445043, Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, владе- ние № 27
204	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6874	0,1877	0,4693	2026	12 095,74	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 51
205	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0170	0,0028	0,0069	2026	1 803,54	445039, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, д. 25
206	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0535	0,4102	1,0256	2026	18 986,89	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 5А
207	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0643	0,0001	0,0001	2026	3 225,52	445044, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, д. 15
208	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4300	0,0068	0,0170	2026	7 051,39	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Окраинная, влд. 24
209	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7320	0,0116	0,0289	2026	10 824,38	445037, Самарская обл, Тольятти г, Новый проезд, вл. 8
210	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0137	0,0001	0,0002	2026	1 705,54	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 29, кв. А-608
211	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0057	0,0007	0,0016	2026	1 465,03	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 29, кв. А-605
212	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1200	0,0313	0,0783	2026	4 556,37	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, влд. 5а
213	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0008	0,0020	2026	1 292,47	445030, Самарская обл, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, вл. 5а
214	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0380	0,0014	0,0035	2026	2 434,87	445039, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вла- дение № 33
215	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4575	0,1525	0,3811	2026	8 748,03	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 16
216	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7790	0,2666	0,6665	2026	14 195,26	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 3
217	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0120	0,0015	0,0038	2026	1 653,23	445036, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, влд. 12а
218	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2080	0,0062	0,0155	2026	5 801,84	445042, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, влд. 19а, стр. 1
219	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4536	0,1940	0,4851	2026	9 200,40	445026, Самарская обл, г Тольятти, б-р Баумана, д. 5
220	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5365	0,2986	0,7464	2026	11 590,80	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 26
221	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3116	0,1328	0,3321	2026	7 094,91	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 6а
222	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2890	0,0042	0,0105	2026	6 680,00	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, зд. 24
223	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1457	0,0017	0,0042	2026	5 008,43	445037, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, д. 10д

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
224	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4540	0,1024	0,2560	2026	8 088,09	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Коммунальная, влд. 29
225	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3880	0,0400	0,1000	2026	7 094,49	445043, Самарская обл, Тольятти г, Воскресенская ул, вл. 11
226	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1370	0,0333	0,0833	2026	4 863,21	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, влд. 10, стр. 1
227	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4160	0,0610	0,1525	2026	7 071,28	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 29
228	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,0610	0,2000	0,5000	2026	27 837,53	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, влд. 104
229	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3570	0,0007	0,0018	2026	7 042,64	445043, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, вл. 68
230	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1530	0,4000	1,0000	2026	19 945,07	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 24
231	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0496	0,0142	0,0355	2026	2 783,60	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 24а
232	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0530	0,0172	0,0430	2026	2 885,81	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 24Б
233	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4120	0,3163	0,7908	2026	10 221,57	445047, Самарская обл, Тольятти г, Льва Яшина ул, д. 16
234	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3410	0,1050	0,2625	2026	7 094,06	445027, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 31, к. А
235	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0030	0,0010	0,0025	2026	1 382,66	445042, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, влд. 12а
236	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2710	0,0771	0,1928	2026	6 796,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 74
237	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0802	0,0028	0,0070	2026	3 702,26	445092, Самарская обл, Тольятти г, Олимпийская ул, владение № 60
238	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8486	0,3914	0,9786	2026	16 486,04	445037, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, д. 106
239	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0018	0,0000	0,0000	2026	1 346,59	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, д. 29А
240	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0342	0,0218	0,0544	2026	2 322,04	445030, Самарская обл, Тольятти г, Цветной б-р, д. 16а
241	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0922	0,0063	0,0158	2026	3 986,05	445026, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 31
242	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5197	0,1189	0,2973	2026	9 092,89	445050, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, д. 63
243	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1220	0,4330	1,0825	2026	19 966,28	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 11
244	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6442	0,1500	0,3750	2026	11 070,96	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 70
245	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0759	0,0667	0,1667	2026	4 146,61	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 6д
246	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5408	0,1725	0,4312	2026	10 026,55	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 34
247	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0791	0,4957	1,2392	2026	20 175,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 15
248	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2151	0,1307	0,3268	2026	6 781,32	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 34
249	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8297	0,3933	0,9831	2026	16 289,61	445044, Самарская обл, Тольятти г, Полякова ул, д. 24
250	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4770	0,1080	0,2700	2026	8 443,13	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 3Б
251	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6447	0,1501	0,3752	2026	11 077,49	445056, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, д. 88
252	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9180	0,3080	0,7700	2026	16 324,78	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 73
253	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2700	0,6750	2026	13 446,57	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 68
254	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9180	0,3080	0,7700	2026	16 324,78	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 27
255	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4960	0,2010	0,5025	2026	9 813,74	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 5

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
256	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7130	0,2550	0,6375	2026	13 250,30	445057, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 65
257	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2560	0,6400	2026	13 274,88	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 70
258	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5710	0,2120	0,5300	2026	10 927,30	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 76
259	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0100	0,0003	0,0007	2026	1 592,50	445056, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, д. 70
260	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4200	0,1920	0,4800	2026	8 772,90	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 6Б
261	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4010	0,2650	0,6625	2026	9 416,53	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 4Г
262	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4210	0,1930	0,4825	2026	8 797,12	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 4Б
263	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1478	0,0511	0,1278	2026	16 010,39	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 82А
264	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3100	0,1475	0,3688	2026	7 082,46	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 8
265	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2030	0,2820	0,7050	2026	19 217,63	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 43
266	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6010	0,1410	0,3525	2026	10 399,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 37
267	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7202	0,2079	0,5196	2026	12 757,01	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 27
268	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4250	0,0740	0,1850	2026	7 357,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Баумана, д. 2
269	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2780	0,2960	0,7400	2026	20 166,95	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 31
270	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5470	0,1570	0,3925	2026	9 905,15	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 35
271	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2370	0,0350	0,0875	2026	6 172,00	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 45
272	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2370	0,0350	0,0875	2026	6 172,00	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 4а
273	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2370	0,0350	0,0875	2026	6 172,00	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 4Б
274	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0740	0,2550	0,6375	2026	17 498,41	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 15
275	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4910	0,1160	0,2900	2026	8 712,20	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 41
276	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5460	0,1560	0,3900	2026	9 879,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, д. 17
277	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5460	0,1560	0,3900	2026	9 879,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 12
278	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1550	0,4440	1,1100	2026	31 999,12	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 15
279	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7010	0,3238	0,8095	2026	13 943,71	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 48
280	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5460	0,1560	0,3900	2026	9 879,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 18
281	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6050	0,2329	0,5823	2026	11 626,99	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 24
282	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9240	0,3208	0,8020	2026	16 541,30	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 11
283	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6620	0,2283	0,5708	2026	12 286,68	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 65
284	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2710	0,0771	0,1928	2026	6 796,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 86
285	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7650	0,2083	0,5208	2026	13 315,37	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 52
286	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2710	0,0771	0,1928	2026	6 796,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 88
287	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8480	0,2942	0,7355	2026	15 347,27	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 94

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
288	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2025	0,5063	2026	12 613,54	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 4
289	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3970	0,1729	0,4323	2026	8 256,45	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 78
290	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4960	0,2012	0,5030	2026	9 816,35	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 11
291	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2567	0,6418	2026	13 283,47	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 53
292	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1650	0,4138	1,0345	2026	20 217,56	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 66
293	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2567	0,6418	2026	13 283,47	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 55
294	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2488	0,6220	2026	11 486,24	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 59
295	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8480	0,2942	0,7355	2026	15 347,27	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 13
296	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8500	0,3917	0,9793	2026	16 505,70	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 110
297	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9190	0,2979	0,7448	2026	16 219,61	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 118
298	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4100	0,5113	1,2783	2026	23 655,33	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 27
299	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4420	0,1704	0,4260	2026	8 777,74	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 112
300	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2138	0,5345	2026	11 040,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 63
301	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6565	0,1516	0,3791	2026	11 248,49	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 78
302	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7430	0,2667	0,6668	2026	13 760,26	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 20
303	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9130	0,3500	0,8750	2026	16 749,94	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 43
304	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3530	0,4012	1,0030	2026	22 019,00	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 9
305	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3530	0,4013	1,0033	2026	22 020,00	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 35
306	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3570	0,4771	1,1928	2026	22 810,17	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 9
307	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,6140	0,5433	1,3583	2026	26 560,98	445042, Самарская обл, Тольятти г, Луначарского б-р, д. 21
308	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0350	0,0063	0,0158	2026	2 344,68	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 21А
309	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2920	0,5250	1,3125	2026	22 642,43	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 24
310	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4130	0,1750	0,4375	2026	8 480,06	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 10
311	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4130	0,1750	0,4375	2026	8 480,06	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 20
312	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4610	0,1742	0,4355	2026	9 051,99	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 29
313	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6551	0,1504	0,3760	2026	11 215,32	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 68
314	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1650	0,4137	1,0343	2026	20 216,51	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 4
315	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9320	0,3192	0,7980	2026	16 614,77	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 26
316	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0047	0,0001	0,0002	2026	1 434,67	445050, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, д. 41
317	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3060	0,1080	0,2700	2026	7 074,88	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 9
318	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,6756	0,9652	2,4130	2026	32 513,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 8
319	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,7356	0,6250	1,5625	2026	29 064,04	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 44

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
320	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0941	0,0092	0,0229	2026	4 027,74	445031, Самарская обл, Тольятти г, Татищева б-р, д. 22
321	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8065	0,3417	0,8542	2026	15 417,53	445044, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 3Б
322	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,5620	0,1225	0,3063	2026	21 313,65	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 31
323	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0371	0,0928	2026	1 292,47	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, влд. 32а
324	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9084	0,1946	0,4866	2026	14 883,46	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 6а
325	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3906	0,1466	0,3664	2026	7 845,68	450000, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 1г
326	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9680	0,4961	1,2402	2026	18 990,73	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 16
327	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4344	0,1420	0,3551	2026	8 337,63	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 15
328	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8813	0,1777	0,4441	2026	14 355,90	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 2
329	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0086	0,0023	0,0058	2026	1 551,01	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 88
330	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1244	0,1522	0,3805	2026	28 029,97	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 8
331	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	0,3142	0,1150	0,2875	2026	7 093,46	445057, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 84а
332	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3092	0,1432	0,3580	2026	7 088,84	445050, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, д. 10А
333	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0140	0,0002	0,0004	2026	1 713,35	445030, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, д. 13Б
334	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2641	0,0208	0,0520	2026	6 461,40	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 22а
335	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5271	0,2981	0,7452	2026	11 465,06	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 41
336	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3645	0,1436	0,3589	2026	7 474,63	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 16
337	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4246	0,1922	0,4805	2026	8 830,85	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 2Б
338	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0026	0,0001	0,0002	2026	1 371,84	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 6а, кв. 43
339	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0659	0,0138	0,0346	2026	3 272,12	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 88а
340	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4212	0,2105	0,5263	2026	9 010,52	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 46
341	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3172	0,1534	0,3836	2026	7 057,26	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 52
342	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5235	0,2155	0,5386	2026	10 359,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 33
343	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3268	0,0926	0,2316	2026	7 083,51	445028, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 35а
344	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0460	0,0500	0,1250	2026	2 886,11	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, влд. 41а
345	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5267	0,2998	0,7495	2026	11 482,33	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 35
346	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6852	0,2709	0,6774	2026	13 104,37	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 18
347	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0072	0,0001	0,0003	2026	1 509,83	445032, Самарская обл, Тольятти г, Кулибина б-р, д. 12
348	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0067	0,0003	0,0009	2026	1 494,20	445031, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, д. 48А
349	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4091	0,1782	0,4454	2026	8 471,34	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 1в
350	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8880	0,1484	0,3710	2026	14 083,96	445057, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 15
351	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1574	0,4031	1,0076	2026	20 024,37	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 10

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
352	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4590	0,5154	1,2885	2026	24 309,10	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 38
353	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2343	0,1473	0,3683	2026	6 978,19	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Рябиновый, д. 5
354	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0136	0,4207	1,0518	2026	18 666,89	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 11
355	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5361	0,2157	0,5393	2026	10 526,04	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 5
356	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1089	0,0044	0,0109	2026	4 338,85	445044, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 85
357	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,7660	0,9465	2,3662	2026	33 396,22	445050, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 35
358	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3940	0,4925	1,2313	2026	23 319,00	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 11
359	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8793	0,4131	1,0328	2026	17 085,08	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Полякова, д. 26
360	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1683	0,4154	1,0386	2026	20 269,41	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 42
361	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6315	0,1043	0,2607	2026	10 318,69	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 19
362	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0208	0,0005	0,0013	2026	1 916,28	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 15Г
363	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0810	0,0256	0,0640	2026	3 727,57	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 6
364	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0810	0,0055	0,0138	2026	3 727,57	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, влд. 51, стр. 7
365	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2160	0,5400	2026	11 068,19	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 9
366	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6400	0,1500	0,3750	2026	11 016,96	445028, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 38
367	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4600	0,4554	1,1385	2026	23 596,22	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 84
368	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0715	0,0033	0,0084	2026	3 441,37	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 102б
369	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0170	0,0012	0,0030	2026	1 803,54	445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, владение № 12
370	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1140	0,0023	0,0057	2026	4 440,48	445043, Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, владение № 71
371	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4420	0,1700	0,4250	2026	8 772,89	445050, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, д. 49
372	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1780	0,0008	0,0021	2026	5 472,39	445043, Самарская обл, Тольятти г, Тольятти, Коммунальная ул, вл. 36
373	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0630	0,0017	0,0043	2026	3 186,44	обл Самарская, г Тольятти, пр-кт Московский
374	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0200	0,0010	0,0025	2026	1 893,73	445047, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, владение № 1
375	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4160	0,0125	0,0312	2026	7 080,25	, Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, д. 10А
376	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2630	0,0050	0,0125	2026	17 238,77	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, влд. 9
377	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5862	0,1218	0,3045	2026	9 957,44	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 9а
378	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2422	0,6568	1,6420	2026	23 439,09	445030, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, дом № 10
379	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1589	0,4535	1,1337	2026	32 163,62	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 48
380	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9630	0,4700	1,1750	2026	18 652,47	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Льва Яшина, д. 7
381	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9752	0,2216	0,5541	2026	15 987,24	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 84а
382	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2945	0,0721	0,1803	2026	6 907,30	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, влд. 2а, стр. 33
383	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4615	0,0770	0,1925	2026	7 862,59	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 35

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
384	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4020	0,2650	0,6625	2026	9 428,25	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 6Г
385	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3123	0,1328	0,3319	2026	7 094,58	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 4а
386	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3070	0,1321	0,3302	2026	7 096,33	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 2а
387	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4067	0,2651	0,6628	2026	9 484,50	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 2Г
388	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1350	0,0940	0,2350	2026	5 569,82	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 2В
389	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0339	0,0013	0,0032	2026	2 311,91	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 44
390	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8366	0,2776	0,6940	2026	15 016,12	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 50
391	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3811	0,1628	0,4069	2026	7 930,45	445051, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 1
392	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7069	0,2163	0,5407	2026	12 696,69	445028, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 32
393	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2769	0,0774	0,1934	2026	6 836,36	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 104
394	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0280	0,0012	0,0031	2026	2 134,24	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 43
395	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4941	0,1161	0,2903	2026	8 751,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 45
396	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5090	0,1160	0,2900	2026	8 929,73	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 10
397	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5090	0,1160	0,2900	2026	8 929,73	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 4
398	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8780	0,2200	0,5500	2026	14 823,47	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 5
399	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1680	0,2720	0,6800	2026	18 728,92	445028, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 45
400	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0900	0,2630	0,6575	2026	17 767,49	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 51
401	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0900	0,2630	0,6575	2026	17 767,49	445028, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 57
402	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3790	0,1160	0,2900	2026	7 305,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 63
403	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3790	0,1160	0,2900	2026	7 305,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 36
404	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4910	0,1160	0,2900	2026	8 712,20	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 43
405	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4546	0,0726	0,1815	2026	7 718,95	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 58
406	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9919	0,2492	0,6230	2026	16 498,27	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 17
407	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9060	0,2240	0,5600	2026	15 203,23	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 21
408	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7549	0,0864	0,2160	2026	11 669,70	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 25
409	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9770	0,2070	0,5175	2026	15 837,34	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 57
410	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,8030	0,4260	1,0650	2026	27 443,68	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Баумана, д. 14
411	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,8030	0,4260	1,0650	2026	27 443,68	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Баумана, д. 6
412	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4250	0,0740	0,1850	2026	7 357,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Баумана, д. 8
413	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4170	0,3390	0,8475	2026	22 036,99	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 36
414	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,0280	0,4800	1,2000	2026	30 878,75	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 23
415	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4140	0,3330	0,8325	2026	21 946,77	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 33

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
416	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1583	0,5012	1,2530	2026	32 744,16	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 30
417	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4250	0,0740	0,1850	2026	7 357,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Баумана, д. 16
418	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9060	0,2240	0,5600	2026	15 203,23	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, д. 5
419	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7541	0,2071	0,5177	2026	13 165,90	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, д. 10
420	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2150	0,0838	0,2095	2026	6 379,17	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 2а
421	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2120	0,0830	0,2075	2026	6 339,18	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 2Б
422	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0660	0,2490	0,6225	2026	17 340,68	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 29
423	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3770	0,1160	0,2900	2026	7 279,89	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 41
424	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3770	0,1160	0,2900	2026	7 279,89	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 43
425	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4270	0,1030	0,2575	2026	7 755,09	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 7
426	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,9470	0,4080	1,0200	2026	28 994,98	445051, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 3
427	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2470	0,0350	0,0875	2026	6 285,22	445051, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 5
428	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2370	0,0350	0,0875	2026	6 172,00	445051, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 11
429	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4396	0,3001	0,7502	2026	21 873,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 13
430	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,7970	0,4270	1,0675	2026	27 382,12	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 15
431	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9220	0,2860	0,7150	2026	16 116,51	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 4
432	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0840	0,2570	0,6425	2026	17 633,16	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 10
433	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0804	0,2551	0,6376	2026	17 571,00	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 34
434	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6050	0,1550	0,3875	2026	10 631,55	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 40
435	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6262	0,1553	0,3882	2026	10 907,90	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 76
436	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,2020	0,5330	1,3325	2026	33 673,61	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 25
437	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0208	0,0001	0,0003	2026	1 917,78	445037, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 26
438	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9870	0,2490	0,6225	2026	16 440,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 42
439	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4585	0,0745	0,1863	2026	7 793,42	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 46
440	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2370	0,0350	0,0875	2026	6 172,00	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 51
441	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,9550	0,3970	0,9925	2026	28 958,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 55
442	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9928	0,2503	0,6257	2026	16 521,15	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 56
443	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,3440	0,2292	0,5730	2026	31 681,35	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 71
444	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3590	0,2830	0,7075	2026	20 876,84	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 4
445	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6606	0,1034	0,2584	2026	10 682,67	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 11
446	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3700	0,3220	0,8050	2026	21 390,31	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 22
447	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9770	0,3108	0,7770	2026	17 032,66	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 45

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
448	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1300	0,5140	1,2850	2026	32 553,21	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 19
449	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5721	0,1691	0,4229	2026	10 388,70	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 25
450	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5042	0,1440	0,3599	2026	9 206,66	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 68
451	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6160	0,2254	0,5635	2026	11 671,30	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 3
452	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,2020	0,5440	1,3600	2026	33 809,05	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 18
453	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4959	0,3540	0,8850	2026	22 964,47	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 24
454	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,1810	0,4525	2026	12 345,44	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 26
455	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7280	0,1630	0,4075	2026	12 295,40	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 19
456	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0400	0,2450	0,6125	2026	17 000,79	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 29
457	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,6020	0,3760	0,9400	2026	24 353,34	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 22
458	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,1690	0,4225	2026	12 195,22	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 23
459	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0078	0,0002	0,0004	2026	1 527,87	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, д. 3
460	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4316	0,0743	0,1857	2026	7 445,64	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, д. 6
461	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4563	0,0723	0,1809	2026	7 738,29	445027, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, д. 11
462	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1550	0,4440	1,1100	2026	31 999,12	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, д. 13
463	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7480	0,2070	0,5175	2026	13 090,27	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, д. 18
464	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9109	0,2351	0,5878	2026	15 391,88	445027, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 14
465	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9191	0,2360	0,5899	2026	15 498,21	445027, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 20
466	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5470	0,1560	0,3900	2026	9 892,10	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 26
467	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9899	0,2491	0,6226	2026	16 473,76	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 52
468	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1658	0,0182	0,0456	2026	5 310,46	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 48А
469	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,7529	0,4257	1,0643	2026	26 823,40	445037, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 18
470	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4210	0,3440	0,8600	2026	22 126,98	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 2
471	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,2077	0,5441	1,3603	2026	33 880,70	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 7
472	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7168	0,1811	0,4527	2026	12 381,18	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 12
473	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9430	0,8420	2,1050	2026	22 326,36	445050, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 45
474	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4207	0,4606	1,1515	2026	23 269,13	445047, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 37
475	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2553	0,0852	0,2131	2026	6 744,69	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 18Б
476	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5470	0,2340	0,5850	2026	10 901,66	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 39
477	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1193	0,0089	0,0223	2026	4 543,05	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 72А
478	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7010	0,3238	0,8095	2026	13 943,71	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 42
479	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4055	0,6924	1,7310	2026	25 830,10	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 23

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
480	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2446	0,0864	0,2161	2026	6 672,61	445057, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 4а
481	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3060	0,1080	0,2700	2026	7 074,88	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 6
482	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3060	0,1080	0,2700	2026	7 074,88	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 4
483	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4610	0,5175	1,2938	2026	24 359,58	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 24
484	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2600	0,2270	0,5675	2026	19 239,18	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 17
485	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0625	0,1563	2026	1 879,02	445043, Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, домо- владение № 22
486	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4390	0,1751	0,4377	2026	8 797,96	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 25
487	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1540	0,3396	0,8490	2026	19 310,39	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 39
488	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1520	0,0808	0,2020	2026	5 613,56	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 15В
489	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3369	0,1892	0,4730	2026	7 704,76	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 24
490	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0882	0,0578	0,1446	2026	4 217,52	445047, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 35б
491	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4326	0,1112	0,2779	2026	7 929,79	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Баумана, д. 10
492	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7764	0,2595	0,6489	2026	14 078,22	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 7
493	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3537	0,1537	0,3842	2026	7 465,78	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 40
494	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4015	0,1729	0,4323	2026	8 312,52	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 12
495	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0910	0,0700	0,1750	2026	4 518,39	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 53Б
496	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2089	0,0314	0,0784	2026	5 814,81	445000, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, двлд. 7в
497	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6546	0,1512	0,3780	2026	11 219,07	445040, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 11
498	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4467	0,0606	0,1515	2026	7 464,70	445051, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 2
499	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0085	0,0001	0,0003	2026	1 546,51	445050, Самарская обл, Тольятти г, Рябиновый б-р, д. 5
500	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7187	0,2505	0,6262	2026	13 264,92	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 44
501	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2807	0,4273	1,0683	2026	9 957,37	450000, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 19
502	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6623	0,0654	0,1635	2026	10 213,36	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 6
503	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5347	0,2130	0,5326	2026	10 473,20	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 32
504	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3742	0,1483	0,3707	2026	7 658,83	445030, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, д. 43
505	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8524	0,3249	0,8123	2026	15 759,30	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 7
506	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1137	0,0308	0,0770	2026	4 434,58	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 4В
507	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0354	0,0138	0,0346	2026	2 356,70	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 72б
508	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4315	0,0573	0,1433	2026	7 225,67	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 56а
509	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3295	0,4165	1,0413	2026	21 936,97	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 2
510	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0717	0,0121	0,0303	2026	3 447,99	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 72а
511	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0037	0,0007	0,0018	2026	1 403,71	445030, Самарская обл, Тольятти г, Цветной б-р, д. 7, кв. 1 008

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
512	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4607	0,1106	0,2765	2026	8 273,80	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 50
513	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4563	0,1081	0,2703	2026	8 188,12	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 10
514	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2363	0,0093	0,0233	2026	16 935,69	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 41
515	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0047	0,0002	0,0006	2026	1 434,67	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 76, кв. 74
516	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0025	0,0000	0,0001	2026	1 366,43	445050, Самарская обл, Тольятти г, Рябиновый б-р, д. 1
517	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0140	0,0002	0,0004	2026	1 713,35	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 166
518	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3689	0,7167	1,7918	2026	25 678,43	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 15
519	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7373	0,4301	1,0753	2026	15 643,08	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 41
520	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8038	0,2891	0,7228	2026	14 763,20	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 29
521	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7196	0,2560	0,6401	2026	13 344,35	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 21
522	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3510	0,1554	0,3885	2026	7 453,16	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 10
523	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3390	0,1167	0,2918	2026	7 084,93	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 4
524	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3970	0,1729	0,4323	2026	8 256,45	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 62
525	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7186	0,2028	0,5071	2026	12 675,45	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 6
526	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7790	0,2667	0,6668	2026	14 196,46	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 9
527	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5435	0,1755	0,4386	2026	10 099,97	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 22
528	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3830	0,1467	0,3667	2026	7 750,88	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 87
529	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4100	0,0666	0,1665	2026	7 066,05	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 34
530	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9850	0,3788	0,9470	2026	17 888,09	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 79
531	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3810	0,1740	0,4350	2026	8 070,60	445037, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 24
532	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4480	0,1079	0,2698	2026	8 081,83	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 12
533	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8890	0,2967	0,7416	2026	15 856,95	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 18
534	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1410	0,7880	1,9700	2026	36 062,28	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 15
535	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5370	0,2500	0,6250	2026	10 978,59	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 17
536	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6410	0,3000	0,7500	2026	12 917,46	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 39
537	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1857	0,4405	1,1014	2026	20 713,58	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 22
538	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6000	0,2860	0,7150	2026	12 232,88	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 21
539	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4850	0,2090	0,5225	2026	9 774,51	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 3
540	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1200	0,3760	0,9400	2026	19 336,25	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 47
541	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2170	0,5425	2026	11 080,98	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 54
542	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5210	0,2090	0,5225	2026	10 243,57	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 52
543	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3680	0,5690	1,4225	2026	23 848,66	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 54

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
544	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3970	0,6970	1,7425	2026	25 781,72	445050, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 27
545	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1540	0,4040	1,0100	2026	19 998,03	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 23
546	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7060	0,2580	0,6450	2026	13 201,12	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Льва Яшина, д. 8
547	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6811	0,4375	1,0938	2026	15 068,64	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 17
548	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3580	0,4540	1,1350	2026	22 593,18	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 46
549	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1124	0,5034	1,2586	2026	20 605,43	445031, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 6
550	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6820	0,3770	0,9425	2026	14 356,73	445050, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 39
551	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,8380	0,5050	1,2625	2026	28 847,29	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 9
552	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2320	0,1350	0,3375	2026	6 909,43	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 74
553	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8770	0,4600	1,1500	2026	17 588,40	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 78
554	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6790	0,3760	0,9400	2026	14 308,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 18
555	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7718	0,2968	0,7421	2026	14 472,35	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 12
556	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,0360	0,7151	1,7878	2026	33 871,94	445051, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 87
557	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6790	0,2720	0,6800	2026	13 040,98	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 63
558	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3806	0,5092	1,2730	2026	23 350,78	445050, Самарская обл, Тольятти г, Ленинский пр-кт, д. 15
559	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2360	0,1246	0,3115	2026	17 852,27	445037, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, д. 14
560	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2710	0,0771	0,1928	2026	6 796,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 102
561	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2146	0,5365	2026	11 050,28	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 6
562	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1900	0,8125	2,0313	2026	36 967,23	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 25
563	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2146	0,5365	2026	11 050,28	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 21
564	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2146	0,5365	2026	11 050,28	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 23
565	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2146	0,5365	2026	11 050,28	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 11
566	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9820	0,3308	0,8270	2026	17 315,89	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 15
567	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,0010	0,7000	1,7500	2026	33 255,10	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 13
568	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1540	0,3379	0,8448	2026	19 292,07	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 31
569	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2710	0,0771	0,1928	2026	6 796,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 90
570	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4610	0,4563	1,1408	2026	23 614,36	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 41
571	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4610	0,1746	0,4365	2026	9 056,77	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 43
572	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1540	0,3388	0,8470	2026	19 301,77	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 71
573	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7430	0,2670	0,6675	2026	13 763,91	445050, Самарская обл, Тольятти г, Туполева б-р, д. 1
574	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6250	0,2140	0,5350	2026	11 640,91	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 17
575	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3060	0,1083	0,2708	2026	7 075,41	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 7

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
576	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4420	0,1625	0,4063	2026	8 681,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 7А
577	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6460	0,3770	0,9425	2026	13 921,91	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 14
578	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8000	0,3000	0,7500	2026	14 847,34	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 34
579	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4410	0,1454	0,3635	2026	8 460,38	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 26
580	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4020	0,2260	0,5650	2026	8 965,82	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 13
581	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5200	0,2120	0,5300	2026	10 269,52	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 28
582	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2790	0,1240	0,3100	2026	7 050,80	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 30
583	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5890	0,2750	0,6875	2026	11 956,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 36
584	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6070	0,3500	0,8750	2026	13 115,00	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 9
585	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3060	0,1083	0,2708	2026	7 075,41	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 3
586	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4420	0,1625	0,4063	2026	8 681,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 11
587	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2720	0,0770	0,1925	2026	6 802,79	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 24
588	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,5940	0,4950	1,2375	2026	25 720,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 25
589	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,1925	0,4813	2026	10 766,76	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 28
590	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6095	0,3502	0,8754	2026	13 147,76	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 11
591	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2720	0,0770	0,1925	2026	6 802,79	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 28
592	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5838	0,1721	0,4302	2026	10 578,55	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 32
593	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2710	0,0760	0,1900	2026	6 789,47	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 48
594	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2120	0,1250	0,3125	2026	6 718,42	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 2В
595	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3060	0,1080	0,2700	2026	7 074,88	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 2
596	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4610	0,1740	0,4350	2026	9 049,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 91
597	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7890	0,4370	1,0925	2026	16 324,85	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 58
598	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4000	0,1700	0,4250	2026	8 257,69	445050, Самарская обл, Тольятти г, Цветной б-р, д. 3
599	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9080	0,0875	0,2188	2026	13 587,07	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 47
600	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9394	0,4491	1,1228	2026	18 161,98	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 2
601	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8500	0,3250	0,8125	2026	15 732,31	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 12
602	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7000	0,3750	0,9375	2026	14 548,78	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 64
603	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9346	0,4771	1,1926	2026	18 418,14	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 68
604	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0014	0,0000	0,0000	2026	1 334,14	445050, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, д. 40
605	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	4,6738	37,9026	94,7565	2026	524 222,52	Самарская обл, г Тольятти
606	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4250	0,0740	0,1850	2026	7 357,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Баумана, д. 4
607	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1210	0,3790	0,9475	2026	19 379,28	445056, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, д. 5

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
608	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7280	0,0400	0,1000	2026	10 772,97	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Борковская, зд. 2, соор. 1
609	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0640	0,0270	0,0675	2026	3 216,50	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Окраинная, влд. 12
610	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,7414	0,3708	0,9271	2026	38 318,21	445027, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 35
611	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5446	0,1231	0,3077	2026	9 436,14	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 33
612	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8414	0,2777	0,6942	2026	15 073,88	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 34
613	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5284	0,1365	0,3412	2026	9 402,94	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 54
614	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0480	0,0010	0,0024	2026	2 735,49	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, влд. 62, литера А
615	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1140	0,0160	0,0400	2026	4 440,48	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 66
616	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4320	0,0745	0,1862	2026	7 454,53	445027, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, д. 14
617	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6549	0,1503	0,3757	2026	11 210,99	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 32
618	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1810	0,0113	0,0283	2026	5 509,70	445044, Самарская обл, Тольятти г, Офицерская ул, вл. 15
619	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4302	0,1263	0,3157	2026	8 089,10	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 1
620	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6370	0,2352	0,5880	2026	12 059,59	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 9А
621	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3442	0,1472	0,3680	2026	7 259,40	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 15Б
622	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0042	0,0001	0,0003	2026	1 418,74	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 5А, кв. 11а
623	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3205	0,1160	0,2900	2026	7 096,27	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 37
624	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5042	0,2243	0,5608	2026	10 223,59	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 72
625	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5683	0,1807	0,4518	2026	10 490,11	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 33
626	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4649	0,5301	1,3253	2026	24 562,86	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 34
627	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0026	0,0000	0,0001	2026	1 371,24	445028, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, д. 35
628	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2869	0,1491	0,3727	2026	7 096,19	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 6
629	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0065	0,0015	0,0037	2026	1 487,88	445040, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 9ж
630	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8525	0,3256	0,8139	2026	15 768,18	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 13
631	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2425	0,0732	0,1830	2026	6 542,69	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 60
632	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4044	0,0613	0,1534	2026	7 068,18	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, влд. 9ж
633	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0720	0,0002	0,0005	2026	3 457,01	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, влд. 9
634	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0240	0,0018	0,0046	2026	2 013,98	445039, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 17А
635	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1440	0,0007	0,0018	2026	4 980,32	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 50
636	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2860	0,0035	0,0088	2026	6 656,13	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, влд. 96, стр. 5
637	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2730	0,0020	0,0050	2026	6 544,99	445036, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 53
638	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7000	0,1068	0,2670	2026	11 231,63	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 36, стр. 87
639	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2800	0,0014	0,0035	2026	6 606,39	, Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, д. 12

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
640	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2170	0,0037	0,0092	2026	5 923,37	445043, Самарская обл, Тольятти г, Транспортная ул, вл. 27
641	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0950	0,0255	0,0638	2026	4 047,35	445036, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, вл. 9
642	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0850	0,0024	0,0060	2026	3 824,48	445039, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, д. 10а
643	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2730	0,0128	0,0320	2026	17 351,75	445043, Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, владе- ние № 51
644	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0410	0,0007	0,0017	2026	2 525,05	445043, Самарская обл, Тольятти г, Заставная ул, вл. 23
645	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1670	0,0017	0,0043	2026	5 327,11	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 35
646	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6003	0,2060	0,5149	2026	11 224,71	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 116
647	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0470	0,0007	0,0018	2026	2 705,43	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 74
648	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3694	0,0945	0,2363	2026	7 071,74	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 14
649	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7381	0,2545	0,6363	2026	13 552,36	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 58
650	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7615	0,2449	0,6122	2026	13 719,71	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 2б
651	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1941	0,0921	0,2302	2026	6 242,97	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 50б
652	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0470	0,0127	0,0318	2026	2 705,43	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 9а
653	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5710	0,2458	0,6145	2026	11 359,12	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 16
654	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7130	0,1550	0,3875	2026	12 006,86	445050, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, д. 41
655	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,7478	0,5363	1,3408	2026	28 122,13	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 76
656	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6332	0,0768	0,1919	2026	9 982,19	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 5
657	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6430	0,2517	0,6293	2026	12 341,73	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 42
658	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8340	0,2770	0,6925	2026	14 978,13	445050, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, д. 44
659	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9350	0,2930	0,7325	2026	16 347,85	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 2
660	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1860	0,4221	1,0553	2026	20 524,67	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 22
661	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6000	0,0012	0,0030	2026	9 144,76	445032, Самарская обл, Тольятти г, Заставная ул, вл. 19
662	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8750	0,3100	0,7750	2026	15 849,06	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 85
663	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8340	0,2775	0,6938	2026	14 984,07	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 77
664	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2530	0,1480	0,3700	2026	7 045,46	445000, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, влд. 30а
665	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1440	0,2780	0,6950	2026	18 531,80	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Полякова, д. 28
666	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8980	0,4367	1,0917	2026	17 562,55	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Полякова, д. 30
667	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,2040	0,5440	1,3600	2026	33 833,67	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 49
668	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4613	0,0593	0,1483	2026	7 634,64	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 9и
669	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5900	0,2500	0,6250	2026	11 653,59	445141, Самарская обл, р-н Ставропольский, с Русская Борковка, ул Вокзальная, д. 30
670	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5050	0,1220	0,3050	2026	8 953,76	445050, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр- кт, д. 81
671	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1280	0,0779	0,1948	2026	5 269,72	445050, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, д. 15Г

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
672	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4760	0,5167	1,2918	2026	24 534,41	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 72
673	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1900	0,5420	1,3550	2026	33 636,68	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 10
674	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5090	0,2146	0,5365	2026	10 160,20	445039, Самарская обл, Тольятти г, Гая б-р, д. 7
675	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4600	0,3917	0,9793	2026	22 981,92	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 122
676	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0390	0,3200	0,8000	2026	17 834,53	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 7
677	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,5308	0,5633	1,4083	2026	25 783,24	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 8
678	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,5260	0,5625	1,4063	2026	25 713,92	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 15
679	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2680	0,1208	0,3020	2026	7 006,48	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 50
680	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6202	0,2350	0,5876	2026	11 846,53	445057, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 89
681	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9228	0,1399	0,3499	2026	14 401,31	445031, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, дом № 48
682	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1726	0,0231	0,0578	2026	5 402,48	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 9А
683	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8490	0,3260	0,8150	2026	15 732,31	445050, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, д. 56
684	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0480	0,0143	0,0357	2026	2 736,70	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 88б
685	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8500	0,3250	0,8125	2026	15 732,31	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 18
686	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8500	0,3250	0,8125	2026	15 732,31	445050, Самарская обл, Тольятти г, Космонавтов б-р, д. 21
687	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9070	0,2910	0,7275	2026	16 000,42	445047, Самарская обл, г Тольятти, б-р Рябиновый, д. 4
688	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8670	0,4375	1,0938	2026	17 222,12	445050, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 67
689	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7490	0,5000	1,2500	2026	16 589,62	445050, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, д. 20
690	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9860	0,3130	0,7825	2026	17 159,77	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 38
691	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8500	0,3040	0,7600	2026	15 486,14	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 28
692	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3100	0,1475	0,3688	2026	7 082,46	445050, Самарская обл, Тольятти г, Офицерская ул, д. 4
693	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5170	0,2010	0,5025	2026	10 087,63	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 15
694	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9620	0,6240	1,5600	2026	20 293,36	445050, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, д. 3
695	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7340	0,4300	1,0750	2026	15 603,59	445030, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, д. 47
696	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0793	0,0600	0,1501	2026	4 077,25	445047, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 27а
697	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8100	0,1770	0,4425	2026	13 483,23	445050, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 29
698	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2771	0,0758	0,1896	2026	6 828,18	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 42
699	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2380	0,0758	0,1895	2026	6 525,05	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 64
700	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6250	0,2490	0,6225	2026	12 082,34	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 6
701	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7240	0,3700	0,9250	2026	14 775,88	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 27
702	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4890	0,1630	0,4075	2026	9 251,65	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 39
703	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2710	0,6775	2026	13 458,81	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 52

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
704	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1230	0,3700	0,9250	2026	19 303,94	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 11
705	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,0521	0,7344	1,8359	2026	34 307,34	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 38
706	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2160	0,5400	2026	11 068,19	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 19
707	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5240	0,1875	0,4688	2026	10 002,98	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 3
708	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4420	0,1625	0,4063	2026	8 681,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 3А
709	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4420	0,1720	0,4300	2026	8 797,11	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 23
710	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9810	0,3300	0,8250	2026	17 295,56	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 8
711	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3990	0,1690	0,4225	2026	8 232,84	445030, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, д. 26
712	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5296	0,2127	0,5316	2026	10 402,58	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 40
713	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4000	0,1704	0,4260	2026	8 262,66	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 18
714	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9810	0,3770	0,9425	2026	17 823,40	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 34
715	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9680	0,7500	1,8750	2026	21 654,66	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 22
716	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,8743	0,6771	1,6927	2026	31 413,09	445044, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 8
717	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6450	0,3770	0,9425	2026	13 909,78	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 12
718	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5700	0,3000	0,7500	2026	12 032,10	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 5
719	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2560	0,4710	1,1775	2026	21 745,50	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 55
720	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4493	0,1714	0,4286	2026	8 878,49	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 32
721	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4420	0,1710	0,4275	2026	8 785,00	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 33
722	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5220	0,2140	0,5350	2026	10 321,38	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 48
723	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6430	0,2550	0,6375	2026	12 382,97	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 11
724	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5660	0,1500	0,3750	2026	10 061,57	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 25
725	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8520	0,3340	0,8350	2026	15 860,74	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 36
726	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4020	0,2260	0,5650	2026	8 965,82	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 39
727	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9550	0,3300	0,8250	2026	17 000,84	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 45
728	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4000	0,1704	0,4260	2026	8 262,66	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 14
729	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5960	0,2490	0,6225	2026	11 716,85	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 4
730	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2760	0,6900	2026	11 830,55	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 36
731	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2720	0,0770	0,1925	2026	6 802,79	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 44
732	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2390	0,0770	0,1925	2026	6 545,09	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 62
733	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6494	0,2571	0,6426	2026	12 488,91	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 22
734	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9957	0,3331	0,8328	2026	17 495,98	445031, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 1
735	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6130	0,3270	0,8175	2026	12 905,11	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 7

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
736	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6810	0,3760	0,9400	2026	14 332,67	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 21
737	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5670	0,3225	0,8063	2026	12 276,73	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 4
738	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6415	0,2482	0,6204	2026	12 278,81	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 31
739	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6740	0,2770	0,6925	2026	13 040,98	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 42
740	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4885	0,2080	0,5200	2026	9 807,34	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 1
741	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1230	0,3700	0,9250	2026	19 303,94	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 19
742	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4610	0,5170	1,2925	2026	24 353,42	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 3
743	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6000	0,2850	0,7125	2026	12 220,35	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 27
744	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8881	0,5441	1,3603	2026	18 643,76	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 29
745	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3970	0,1730	0,4325	2026	8 257,70	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 4
746	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1120	0,2790	0,6975	2026	18 190,12	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 31
747	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7557	0,3932	0,9831	2026	15 426,46	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 43
748	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,9030	0,5050	1,2625	2026	29 647,57	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 5
749	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9810	0,3770	0,9425	2026	17 823,40	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 24
750	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9840	0,3350	0,8375	2026	17 385,85	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 31
751	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0550	0,3740	0,9350	2026	18 608,62	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 1
752	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7320	0,3460	0,8650	2026	14 584,69	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Рябиновый, д. 1
753	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5900	0,2500	0,6250	2026	11 653,59	445141, Самарская обл, р-н Ставропольский, с Русская Борковка, ул Вокзальная, д. 32
754	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9421	0,3090	0,7726	2026	16 613,84	445031, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 59
755	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6790	0,3760	0,9400	2026	14 308,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 6
756	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4610	0,1740	0,4350	2026	9 049,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 35
757	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0235	0,4213	1,0533	2026	18 781,62	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 13
758	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4420	0,1620	0,4050	2026	8 675,74	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 42
759	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4020	0,2260	0,5650	2026	8 965,82	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 2
760	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2720	0,0770	0,1925	2026	6 802,79	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 22
761	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8490	0,2980	0,7450	2026	15 403,81	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 43
762	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3167	0,1460	0,3650	2026	7 074,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 49
763	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1330	0,0013	0,0033	2026	4 793,88	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 24
764	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1510	0,1500	0,3750	2026	6 401,37	445056, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 55
765	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	0,1870	0,0048	0,0120	2026	5 581,35	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 12А
766	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7570	0,1540	0,3850	2026	12 545,06	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 146
767	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0046	0,0001	0,0002	2026	1 430,46	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 29, кв. 3

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
768	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0380	0,0094	0,0235	2026	2 434,87	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 16в
769	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4617	0,1065	0,2664	2026	8 236,04	445027, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 40
770	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3520	0,0162	0,0405	2026	7 027,62	445028, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 39
771	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3320	0,2513	0,6283	2026	8 422,27	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 10
772	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2400	0,0104	0,0260	2026	6 206,74	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 31Б
773	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0400	0,1000	2026	7 831,06	445056, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 86
774	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0950	0,0003	0,0009	2026	4 047,35	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Борковская, влд. 61
775	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5790	0,0014	0,0035	2026	8 893,48	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, влд. 9
776	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2571	0,0842	0,2106	2026	6 749,85	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 18А
777	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0100	0,0027	0,0068	2026	1 593,10	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 34
778	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,4542	1,1355	2026	7 086,77	445039, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, д. 14
779	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0129	0,2513	0,6283	2026	5 977,90	445056, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, д. 41
780	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0012	0,0002	0,0004	2026	1 327,05	445050, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, д. 48
781	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1505	0,0025	0,0063	2026	5 084,38	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 10А
782	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8755	0,4032	1,0080	2026	16 928,94	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Рябиновый, д. 7
783	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0980	0,0020	0,0050	2026	4 112,06	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, владение № 48а
784	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0660	0,0020	0,0050	2026	3 276,63	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 9б
785	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0510	0,0038	0,0095	2026	2 825,68	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 10а
786	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1220	0,0046	0,0115	2026	4 594,12	445026, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 15
787	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4820	0,0073	0,0183	2026	7 691,29	445027, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, вл. 55
788	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5700	0,2446	0,6115	2026	11 331,11	445057, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 90
789	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0510	0,0142	0,0355	2026	2 825,68	445057, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 68
790	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0273	0,0318	0,0794	2026	2 111,69	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 26а
791	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2490	0,0274	0,0684	2026	6 307,08	445037, Самарская обл, Тольятти г, Новый проезд, вл. 2
792	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1070	0,0006	0,0016	2026	4 300,26	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 105
793	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0340	0,0019	0,0048	2026	2 314,61	445028, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, вл. 12
794	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0650	0,0080	0,0200	2026	3 246,56	445026, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 29
795	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2260	0,0240	0,0600	2026	6 038,91	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 13
796	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2110	0,0325	0,0814	2026	5 843,02	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 16
797	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3210	0,0007	0,0018	2026	6 893,25	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Коммунальная, влд. 30
798	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5630	0,1180	0,2950	2026	9 604,16	445040, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, д. 9
799	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7321	0,1000	0,2499	2026	11 553,03	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 18а

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
800	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0590	0,0027	0,0067	2026	3 066,19	445039, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 80
801	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2130	0,0152	0,0380	2026	5 870,10	445039, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 23а
802	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0520	0,0002	0,0004	2026	2 855,75	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 8в
803	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0930	0,0030	0,0075	2026	4 003,65	445032, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 6
804	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4240	0,0104	0,0260	2026	7 065,53	445051, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, д. 2г
805	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2510	0,0017	0,0043	2026	6 328,44	445051, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, влд. 79а
806	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1805	0,1342	0,3354	2026	6 532,57	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 58А
807	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0800	0,0022	0,0055	2026	3 697,51	445031, Самарская обл, Тольятти г, Татищева б-р, вл. 1А
808	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2360	0,1470	0,3674	2026	6 984,01	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Льва Яшина, д. 12
809	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1874	0,1474	0,3686	2026	28 745,88	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 6
810	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2000	0,0200	0,0500	2026	5 722,99	445043, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, вл. 16
811	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1260	0,0028	0,0070	2026	4 668,30	445051, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, влд. 1г
812	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1070	0,0691	0,1727	2026	15 744,99	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 30
813	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6360	0,2020	0,5050	2026	11 628,24	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 18
814	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0990	0,0024	0,0060	2026	4 133,41	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 31и
815	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0830	0,0041	0,0103	2026	3 778,58	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 31ж
816	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3280	0,0063	0,0158	2026	6 929,80	445037, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, д. 31д
817	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1980	0,0009	0,0023	2026	5 702,41	445037, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, д. 31г
818	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0412	0,0022	0,0055	2026	2 531,07	445057, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 41
819	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3300	0,0014	0,0035	2026	17 990,22	445043, Самарская обл, Тольятти г, Вокзальная ул, вл. 112
820	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2493	2026	6 759,82	445051, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр- кт, вл. 53
821	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0190	0,0003	0,0008	2026	1 863,67	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, влд. 8а
822	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5430	0,0130	0,0325	2026	8 455,27	445032, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 98
823	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,0960	0,4259	1,0647	2026	31 050,11	445057, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 16
824	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1680	0,1221	0,3053	2026	6 286,46	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 40б
825	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6380	0,3004	0,7510	2026	12 885,30	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 4
826	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4721	0,0306	0,0764	2026	7 564,76	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 16
827	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5710	0,2121	0,5303	2026	10 928,58	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 80
828	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4240	0,1646	0,4115	2026	8 487,43	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 88
829	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0740	0,0725	0,1813	2026	4 228,36	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 6Б
830	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4553	0,0302	0,0754	2026	7 348,66	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 8
831	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1749	0,0169	0,0424	2026	5 433,18	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 102А

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
832	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5085	0,0759	0,1896	2026	8 435,23	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 35в
833	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0326	0,0165	0,0411	2026	2 272,53	445043, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, вл. 82
834	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0700	0,0132	0,0330	2026	3 396,88	445030, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, владение № 31а
835	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1200	0,0007	0,0018	2026	4 556,37	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Воскресенская, влд. 24
836	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3810	0,1740	0,4350	2026	8 070,60	445037, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 20
837	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0920	0,0070	0,0175	2026	3 981,64	445044, Самарская обл, Тольятти г, Космонавтов б-р, вл. 23
838	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1330	0,0090	0,0224	2026	4 793,88	445036, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, влд. 11
839	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1260	0,0019	0,0048	2026	4 668,30	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 12а
840	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0750	0,0028	0,0070	2026	3 547,19	445044, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, влд. 30
841	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0013	0,0033	2026	1 292,47	445044, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Ворошилова, вл. 19а
842	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0352	0,0080	0,0200	2026	2 350,69	445044, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, владение № 57
843	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2680	0,0613	0,1533	2026	6 658,63	445047, Самарская обл, Тольятти г, Льва Яшина ул, вл. 14
844	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0620	0,0080	0,0200	2026	3 156,38	445047, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, вл. 10
845	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0960	0,0170	0,0425	2026	4 069,03	445044, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 56А
846	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0470	0,0310	0,0775	2026	2 705,43	445056, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, владение № 76
847	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1140	0,0022	0,0055	2026	4 440,48	445044, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 46а
848	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0530	0,0004	0,0010	2026	2 885,81	445047, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 35а
849	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0045	0,0000	0,0001	2026	1 426,55	445040, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, д. 9и
850	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2300	0,0320	0,0800	2026	16 863,88	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 18
851	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1360	0,0100	0,0250	2026	4 846,04	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, владение № 35б
852	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0510	0,0075	0,0188	2026	2 825,68	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, владение № 35г
853	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0703	0,0057	0,0142	2026	3 405,90	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, влд. 1а
854	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1019	0,0039	0,0097	2026	4 195,34	445057, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, д. 75
855	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2631	0,0869	0,2174	2026	6 809,87	445057, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 46
856	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6400	0,0558	0,1395	2026	9 797,96	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 48
857	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0710	0,0005	0,0012	2026	3 426,94	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, влд. 58
858	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1297	0,3242	2026	6 990,78	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 20
859	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1140	0,0107	0,0267	2026	4 440,48	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 26
860	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2000	0,0050	0,0125	2026	5 722,99	445037, Самарская обл, г Тольятти, проезд Новый, д. 3
861	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3245	0,1463	0,3658	2026	7 056,78	445036, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 6а
862	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0072	0,0000	0,0001	2026	1 509,23	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, д. 54
863	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0840	0,0022	0,0054	2026	3 801,58	445043, Самарская обл, Тольятти г, Городской округ То- льятти, Южное ш, д. 107

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
864	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2200	0,0109	0,0273	2026	5 962,55	445027, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, вла- дение № 43
865	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4000	0,0103	0,0258	2026	7 095,49	445043, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, вл. 9
866	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3490	0,0239	0,0597	2026	7 017,72	445044, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, влд. 3а
867	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1000	0,0078	0,0195	2026	4 154,65	445028, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, дом № 14
868	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0420	0,0026	0,0065	2026	2 555,12	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, д. 47 к. 1
869	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4850	0,0588	0,1471	2026	7 930,18	445039, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, владение № 21
870	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7590	0,0069	0,0173	2026	11 170,20	445043, Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, владе- ние № 30
871	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0660	0,0017	0,0042	2026	3 276,63	445056, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, владение № 61
872	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0023	0,0005	0,0012	2026	1 361,62	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 47
873	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5196	0,1613	0,4033	2026	9 602,39	445057, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 75
874	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2730	0,0372	0,0930	2026	6 544,99	445028, Самарская обл, Тольятти г, Королева б-р, владе- ние № 20
875	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4170	0,0288	0,0720	2026	7 078,67	445043, Самарская обл, Тольятти г, Заставная ул, вл. 13
876	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1500	0,0007	0,0018	2026	5 076,40	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, влд. 72, стр. 1
877	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0180	0,0190	0,0475	2026	1 833,61	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, влд. 72, стр. 2
878	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0720	0,0007	0,0018	2026	3 457,01	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, влд. 72
879	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1127	0,0048	0,0120	2026	4 414,45	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Полякова, д. 24
880	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0600	0,0033	0,0083	2026	3 096,25	445043, Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, владе- ние № 19, строение 8
881	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1520	0,0083	0,0208	2026	5 107,54	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, влд. 50а
882	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1950	0,0027	0,0068	2026	5 670,72	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 58
883	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0190	0,0018	0,0045	2026	1 863,67	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 1
884	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0460	0,0154	0,0385	2026	2 675,37	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, влд. 51
885	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0360	0,0063	0,0158	2026	2 374,74	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 3
886	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445042, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 26
887	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8730	0,0723	0,1808	2026	12 970,48	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 23
888	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2910	0,2900	0,7250	2026	8 393,93	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 5
889	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0740	0,0096	0,0240	2026	3 517,13	445030, Самарская обл, Тольятти г, Городской округ То- льятти, 40 лет Победы ул, вл. 34а
890	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3070	0,0375	0,0938	2026	6 809,27	445027, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, вл. 8
891	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5000	0,0078	0,0194	2026	7 919,54	445043, Самарская обл, Тольятти г, Вокзальная ул, вла- дение № 56
892	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7260	0,0771	0,1928	2026	11 184,89	445039, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 94
893	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1580	0,0142	0,0355	2026	5 198,34	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, влд. 33
894	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2500	0,0022	0,0055	2026	6 317,74	445031, Самарская обл, Тольятти г, Татищева б-р, дом № 12
895	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0400	0,0003	0,0008	2026	2 494,99	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 61

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
896	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0220	0,0140	0,0350	2026	1 953,86	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 4
897	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9190	0,2979	0,7448	2026	16 219,61	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 102
898	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1212	0,4001	1,0002	2026	19 606,90	445050, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, д. 30
899	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3080	0,0015	0,0038	2026	6 815,75	445030, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 38
900	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0049	0,0001	0,0003	2026	1 439,78	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 29, кв. 4
901	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2330	0,1447	0,3617	2026	6 961,32	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Рябиновый, д. 6
902	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	7,7130	2,3283	5,8208	2026	123 630,17	445039, Самарская обл, Тольятти г, Здоровья б-р, владение № 25
903	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,5448	0,5330	1,3325	2026	25 581,92	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 10
904	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0246	0,0002	0,0006	2026	2 032,02	445044, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 89
905	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1690	0,0035	0,0087	2026	5 354,52	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 25
906	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3459	0,1981	0,4952	2026	7 931,48	445031, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 23
907	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8746	0,2979	0,7447	2026	15 702,98	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 65
908	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4163	0,0312	0,0781	2026	7 079,83	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 8в
909	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6573	0,2687	0,6717	2026	12 731,36	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 12
910	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3350	0,0007	0,0018	2026	6 962,73	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, влд. 55, соор. Польш-Мот
911	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0620	0,0052	0,0130	2026	3 156,38	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, влд. 55, соор. АБК
912	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2190	0,0401	0,1002	2026	5 949,57	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 15Е
913	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6278	0,2414	0,6034	2026	12 021,38	445050, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 51
914	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,6085	0,4605	1,1513	2026	25 473,41	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 6
915	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0980	0,5035	1,2588	2026	20 455,50	445044, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 77
916	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2766	0,0942	0,2354	2026	6 928,77	445031, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 25
917	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3746	0,0961	0,2402	2026	7 057,15	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 82
918	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0482	0,0010	0,0026	2026	2 740,30	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, д. 6
919	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0248	0,0008	0,0019	2026	2 038,94	445050, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, д. 7
920	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0843	0,4922	1,2306	2026	20 193,70	445044, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, д. 89
921	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2812	0,0931	0,2328	2026	6 945,74	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 8А
922	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2828	0,0775	0,1937	2026	6 872,01	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 72
923	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0078	0,0014	0,0034	2026	1 527,57	445050, Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, д. 18
924	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1117	0,5025	1,2564	2026	20 588,55	445044, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 83
925	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0034	0,0000	0,0001	2026	1 393,49	445057, Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, д. 18
926	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3672	0,1745	0,4362	2026	7 902,33	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 35
927	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,8180	0,5920	1,4800	2026	29 672,25	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 19

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
928	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2609	0,0500	0,1249	2026	6 497,32	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 13Б
929	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4843	0,2686	0,6715	2026	10 539,51	445050, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 43
930	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,7395	0,5751	1,4378	2026	28 497,43	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 2
931	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5807	0,2330	0,5826	2026	11 320,28	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 2
932	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0137	0,0004	0,0011	2026	1 704,34	445030, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, д. 49
933	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2380	0,1383	0,3456	2026	6 954,90	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 16а
934	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0522	0,0022	0,0056	2026	2 861,76	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, влд. 16
935	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0650	0,0022	0,0055	2026	3 246,56	445044, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, вл. 73
936	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2240	0,0068	0,0170	2026	6 013,75	445028, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 62
937	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9387	0,2312	0,5780	2026	15 672,36	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 11А
938	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0358	0,0022	0,0056	2026	2 368,43	445050, Самарская обл, Тольятти г, Рябиновый б-р, д. 8
939	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0165	0,0005	0,0012	2026	1 788,51	445030, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, д. 11А
940	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2408	0,0421	0,1054	2026	6 215,89	445042, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, дом № 6а
941	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0022	0,0001	0,0002	2026	1 358,01	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 29, кв. 265
942	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0106	0,0006	0,0015	2026	1 611,14	445050, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, д. 15Е
943	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0130	0,0125	0,0313	2026	1 682,39	445036, Самарская обл, Тольятти г, Курчатова б-р, д. 6а
944	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2970	0,0105	0,0262	2026	6 740,41	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 20
945	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2630	0,0373	0,0933	2026	6 450,99	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, влд. 38а
946	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0950	0,0013	0,0031	2026	4 047,35	445039, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, зд. 94В
947	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0350	0,0875	2026	1 292,47	445056, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 36
948	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1218	0,0012	0,0030	2026	4 590,36	445043, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, дом № 50-а
949	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0240	0,0012	0,0029	2026	2 013,98	445028, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, влд. 8а
950	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0840	0,0055	0,0138	2026	3 801,58	445031, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 63
951	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,0142	0,0355	2026	6 370,47	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 3
952	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0350	0,0875	2026	1 292,47	445030, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 13а
953	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0411	0,0039	0,0097	2026	2 528,06	, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, д. 66
954	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4352	0,2872	0,7179	2026	10 144,38	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 38
955	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0268	0,0001	0,0004	2026	2 098,16	445026, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, д. 41
956	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1360	0,7500	1,8750	2026	35 532,85	445050, Самарская обл, Тольятти г, Луначарского б-р, д. 4
957	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0021	0,0001	0,0003	2026	1 355,00	445050, Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, д. 6
958	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0310	0,0775	2026	1 292,47	445030, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, владение № 35а
959	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1800	0,0110	0,0275	2026	5 497,37	445027, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, вл. 15

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
960	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3108	2026	6 968,51	445040, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 31
961	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1930	0,0722	0,1805	2026	5 990,93	445037, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 36
962	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6920	0,0458	0,1145	2026	10 344,60	445028, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 49
963	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1920	0,0327	0,0818	2026	5 638,03	445027, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, зд. 22
964	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3600	0,0636	0,1589	2026	7 088,55	445044, Самарская обл, г Тольятти, б-р Солнечный, влд. 3
965	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1890	0,0901	0,2252	2026	6 161,39	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 19, к. 3
966	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6243	0,1525	0,3813	2026	10 848,13	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 47
967	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1890	0,0901	0,2252	2026	6 161,39	445030, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 29
968	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2370	0,0720	0,1800	2026	6 480,08	445026, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 46
969	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0650	0,0053	0,0133	2026	3 246,56	445037, Самарская обл, Тольятти г, Орджоникидзе б-р, вл. 19
970	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2500	0,0958	0,2395	2026	6 781,33	445057, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 25
971	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0399	0,0998	2026	7 831,06	445057, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, д. 81
972	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3107	2026	6 968,35	445028, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, владение № 53
973	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0970	0,0080	0,0200	2026	4 090,60	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, влд. 52А
974	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2490	0,6225	2026	13 188,82	445057, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 37
975	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1890	0,0901	0,2252	2026	6 161,35	445039, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 1а
976	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1840	0,0140	0,0350	2026	5 546,02	445056, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 57
977	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0650	0,0160	0,0400	2026	3 246,56	445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 9
978	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0430	0,0056	0,0141	2026	2 585,18	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 52б
979	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3200	0,0035	0,0088	2026	6 887,73	445051, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 8
980	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445036, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, вл. 3
981	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1100	0,0303	0,0758	2026	4 361,01	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Воскресенская, влд. 9
982	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2370	0,2200	0,5500	2026	7 083,17	445040, Самарская обл, Тольятти г, Туполева б-р, вл. 9
983	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445042, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 36
984	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1530	0,0040	0,0100	2026	5 122,95	445042, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 28
985	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0253	0,0633	2026	7 090,00	445028, Самарская обл, Тольятти г, Королева б-р, вл. 6
986	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3090	0,0050	0,0125	2026	6 822,15	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, влд. 25а
987	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6920	0,0458	0,1146	2026	10 344,99	445027, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 24
988	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3108	2026	6 968,51	445051, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 77
989	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3108	2026	6 968,51	445057, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, вл. 71
990	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0470	0,0014	0,0035	2026	2 705,43	, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, д. 8Б
991	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2850	0,0150	0,0375	2026	6 648,03	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 21

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
992	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6160	0,0873	0,2183	2026	9 895,97	445032, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 82
993	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2300	0,0133	0,0333	2026	6 088,34	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 1а
994	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2730	0,1418	0,3546	2026	7 076,34	445044, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 30
995	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0480	0,0003	0,0007	2026	2 735,49	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 25а
996	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0960	0,0112	0,0280	2026	4 069,03	445028, Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, вл. 26
997	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0810	0,2025	2026	7 073,46	445028, Самарская обл, Тольятти г, Королева б-р, зд. 3
998	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0399	0,0997	2026	7 831,06	445039, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 120
999	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 25
1000	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1930	0,0722	0,1805	2026	5 990,93	445026, Самарская обл, Тольятти г, Баумана б-р, вл. 20
1001	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,58	445036, Самарская обл, Тольятти г, Курчатова б-р, вл. 9
1002	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3108	2026	6 968,51	445028, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 44
1003	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 7
1004	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1530	0,0060	0,0150	2026	5 122,95	445040, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, влд. 10а
1005	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2600	0,0103	0,0258	2026	6 421,35	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 1А
1006	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2380	0,1054	0,2635	2026	6 764,86	445036, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, вл. 15
1007	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0300	0,0104	0,0260	2026	2 194,36	445024, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 1
1008	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1890	0,0901	0,2252	2026	6 161,39	445057, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 7
1009	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1297	0,3242	2026	6 990,78	445028, Самарская обл, Тольятти г, Королева б-р, вл. 1
1010	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6920	0,0458	0,1145	2026	10 344,60	445036, Самарская обл, Тольятти г, пр-т Ст. Разина, д. 12
1011	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, влд. 13
1012	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0253	0,0633	2026	7 090,00	445027, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, вл. 1
1013	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1070	0,0937	0,2343	2026	5 194,08	445031, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, вл. 56
1014	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1890	0,0901	0,2253	2026	6 161,59	445040, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, зд. 7
1015	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3107	2026	6 968,35	445037, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 27
1016	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1680	0,0320	0,0800	2026	5 340,87	445039, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 10
1017	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1890	0,0901	0,2252	2026	6 161,39	445056, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 1
1018	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1840	0,0360	0,0900	2026	5 546,02	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 50а
1019	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0800	0,0023	0,0058	2026	3 697,51	445051, Самарская обл, Тольятти г, Ленинский пр-кт, вл. 5а
1020	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 1
1021	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3108	2026	6 968,51	445037, Самарская обл, Тольятти г, Орджоникидзе б-р, вл. 4
1022	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2380	0,1054	0,2635	2026	6 764,86	445036, Самарская обл, Тольятти г, Курчатова б-р, владение № 18
1023	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2530	0,0533	0,1333	2026	6 454,02	445032, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 84

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1024	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1890	0,0901	0,2253	2026	6 161,59	445057, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 35
1025	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2493	2026	6 759,82	445042, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 13
1026	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1210	0,0157	0,0393	2026	4 575,30	445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 15
1027	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445039, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 61
1028	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2360	0,0069	0,0174	2026	6 160,27	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 27
1029	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0290	0,0003	0,0008	2026	2 164,30	445044, Самарская обл, Тольятти г, Офицерская ул, д. 106
1030	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6520	0,1826	0,4565	2026	11 585,15	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, зд. 28
1031	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0230	0,0008	0,0020	2026	1 983,92	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, влд. 6б
1032	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1297	0,3242	2026	6 990,78	445039, Самарская обл, Тольятти г, Гая б-р, вл. 29
1033	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3107	2026	6 968,35	445028, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 68
1034	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1450	0,0031	0,0078	2026	4 996,60	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, влд. 16
1035	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445039, Самарская обл, Тольятти г, Гая б-р, вл. 20
1036	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1670	0,0234	0,0585	2026	5 327,11	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 9
1037	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1297	0,3242	2026	6 990,78	445037, Самарская обл, Тольятти г, Ленинский пр-кт, вл. 25
1038	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0399	0,0997	2026	7 831,06	445036, Самарская обл, Тольятти г, Курчатова б-р, вл. 16
1039	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0900	0,0165	0,0413	2026	3 937,29	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 6а
1040	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0253	0,0633	2026	7 090,00	445037, Самарская обл, Тольятти г, Орджоникидзе б-р, вл. 3
1041	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1980	0,0045	0,0113	2026	5 702,41	445027, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 44
1042	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1140	0,0083	0,0208	2026	4 440,48	445034, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, д. 2г
1043	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1680	0,1144	0,2859	2026	6 199,55	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, влд. 32
1044	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1945	0,4863	2026	7 091,57	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 33
1045	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1350	0,1890	0,4725	2026	6 615,00	445056, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 35
1046	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3107	2026	6 968,35	445037, Самарская обл, Тольятти г, Орджоникидзе б-р, вл. 1
1047	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3108	2026	6 968,51	445037, Самарская обл, Тольятти г, Орджоникидзе б-р, вл. 17
1048	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2370	0,1050	0,2625	2026	6 754,87	445027, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 16
1049	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0310	0,0082	0,0205	2026	2 224,42	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, д. 51/10
1050	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4100	0,0118	0,0295	2026	7 088,18	Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, здание № 11В
1051	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445039, Самарская обл, Тольятти г, Гая б-р, вл. 4
1052	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1000	0,0083	0,0208	2026	4 154,65	445051, Самарская обл, Тольятти г, Ленинский пр-кт, владение № 16
1053	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0650	0,0053	0,0132	2026	3 246,56	445027, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, вл. 2
1054	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3107	2026	6 968,35	445027, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, вл. 19
1055	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2100	0,0042	0,0105	2026	5 829,37	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 32

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1056	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4060	0,0134	0,0336	2026	7 091,99	445032, Самарская обл, Тольятти г, Кулибина б-р, вл. 13
1057	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0422	0,1054	2026	6 240,82	445036, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 47
1058	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2080	0,0045	0,0113	2026	5 801,84	445057, Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, вл. 9
1059	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1945	0,4863	2026	7 091,57	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 19
1060	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0253	0,0633	2026	7 090,00	445028, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, зд. 12
1061	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445042, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 14
1062	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1570	0,1390	0,3475	2026	6 349,75	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 23
1063	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2380	0,1054	0,2635	2026	6 764,86	445040, Самарская обл, Тольятти г, Туполева б-р, вл. 3
1064	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4540	0,0137	0,0343	2026	7 331,57	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 68а
1065	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,58	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, влд. 13
1066	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0399	0,0998	2026	7 831,06	445039, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 84
1067	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,1040	0,2600	2026	6 789,47	445042, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 8
1068	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,59	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 11
1069	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,58	445039, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 76
1070	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,58	445036, Самарская обл, Тольятти г, Курчатова б-р, дом № 17
1071	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1800	0,0646	0,1615	2026	5 739,25	445040, Самарская обл, Тольятти г, Туполева б-р, владение № 17а
1072	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2800	0,0026	0,0066	2026	6 606,39	445028, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, владение № 24
1073	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2595	0,1120	0,2800	2026	6 932,34	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 3
1074	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2100	0,0063	0,0158	2026	5 829,37	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 9А
1075	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2270	0,0056	0,0140	2026	6 051,38	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, влд. 12в
1076	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0170	0,0425	2026	1 292,47	445031, Самарская обл, Тольятти г, Татищева б-р, вл. 6А
1077	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0290	0,0007	0,0017	2026	2 164,30	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, влд. 51, стр. 2
1078	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0618	0,0053	0,0133	2026	3 150,36	445028, Самарская обл, Тольятти г, Королева б-р, зд. 18
1079	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4000	0,1900	0,4750	2026	8 504,63	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 56
1080	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5740	0,0200	0,0500	2026	8 833,18	445057, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, вл. 40
1081	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1650	0,0136	0,0340	2026	5 299,27	445057, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 86А
1082	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2062	0,0218	0,0545	2026	5 784,00	445040, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, владение № 23
1083	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5080	0,0177	0,0443	2026	8 020,23	445044, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 97б
1084	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0482	0,0241	0,0603	2026	2 741,51	Самарская обл, г Тольятти, б-р Здоровья, д. 25, стр. 21
1085	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2590	0,0100	0,0250	2026	6 411,32	445039, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, владение № 96
1086	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2600	0,0233	0,0583	2026	6 421,35	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, зд. 14
1087	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0790	0,0028	0,0071	2026	3 667,45	445044, Самарская обл, Тольятти г, Космонавтов б-р, вл. 22

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1088	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2120	0,0042	0,0104	2026	5 856,59	445026, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 38
1089	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3000	0,0083	0,0208	2026	6 761,85	445043, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, владение № 52
1090	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3108	2026	6 968,51	445027, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 54
1091	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0399	0,0997	2026	7 831,06	445037, Самарская обл, Тольятти г, Ленинский пр-кт, вл. 20
1092	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0110	0,0169	0,0423	2026	1 623,17	445031, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 7А
1093	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0666	0,0018	0,0044	2026	3 294,67	445057, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, владение № 68а
1094	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0325	0,0812	2026	6 240,82	445039, Самарская обл, Тольятти г, Гая б-р, вл. 3
1095	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0270	0,0042	0,0105	2026	2 104,17	445032, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, владение № 14
1096	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0640	0,0063	0,0158	2026	3 216,50	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, влд. 4
1097	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0690	0,0010	0,0025	2026	3 366,82	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, зд. 15А
1098	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0230	0,0008	0,0020	2026	1 983,92	445044, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, влд. 6
1099	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0510	0,0026	0,0064	2026	2 825,68	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, влд. 47
1100	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,0017	0,0044	2026	6 370,47	445037, Самарская обл, Тольятти г, Орджоникидзе б-р, вл. 16
1101	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1297	0,3242	2026	6 990,78	445039, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 12
1102	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0000	1,1541	2,8853	2026	26 521,94	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, влд. 39
1103	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2117	0,0430	0,1076	2026	5 853,38	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул Льва Яшина, д. 16
1104	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0810	0,2025	2026	7 073,46	445037, Самарская обл, Тольятти г, Орджоникидзе б-р, вл. 14
1105	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1000	0,0002	0,0005	2026	4 154,65	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, влд. 62
1106	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0079	0,0020	0,0050	2026	1 529,97	445050, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, д. 42
1107	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1120	0,0056	0,0140	2026	4 400,97	445031, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 1А
1108	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1470	0,0117	0,0293	2026	5 028,85	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, влд. 31, стр. 1
1109	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,5600	0,0931	0,2328	2026	32 665,00	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 52а
1110	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0650	0,0760	0,1900	2026	4 112,30	445027, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, владение № 62
1111	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1040	0,0065	0,0163	2026	4 238,52	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, влд. 11
1112	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1630	0,0033	0,0083	2026	5 270,98	445040, Самарская обл, Тольятти г, Ленинский пр-кт, вл. 8а
1113	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1670	0,0417	0,1042	2026	5 327,11	445039, Самарская обл, Тольятти г, Гая б-р, вл. 26
1114	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1670	0,0417	0,1042	2026	5 327,11	445040, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, влд. 10
1115	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6930	0,4667	1,1668	2026	15 553,17	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 125
1116	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9700	0,0264	0,0660	2026	13 800,15	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, зд. 25
1117	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	28,3611	3,3443	8,3608	2026	390 358,55	445007, Самарская обл, г Тольятти, ул Новозаводская, влд. 12, стр. 3
1118	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0710	0,3507	0,8769	2026	18 528,98	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 13
1119	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1800	0,0540	0,1350	2026	5 627,03	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 33

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1120	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7550	0,0187	0,0469	2026	11 119,10	445043, Самарская обл, Тольятти г, Транспортная ул, вл. 26
1121	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1297	0,3242	2026	6 990,78	445040, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 37
1122	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7540	0,0118	0,0295	2026	11 106,32	445040, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, влд. 12а
1123	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1840	0,0036	0,0090	2026	5 546,02	445043, Самарская обл, Тольятти г, Транспортная ул, вл. 15
1124	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3440	0,2300	0,5750	2026	8 307,35	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 23
1125	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3680	0,1842	0,4605	2026	8 035,50	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 82
1126	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3990	0,0901	0,2253	2026	19 261,76	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, д. 27
1127	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0370	0,0025	0,0062	2026	2 404,80	445040, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, влд. 3а
1128	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0330	0,0017	0,0042	2026	2 284,55	445040, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 36
1129	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8900	0,1375	0,3438	2026	13 976,33	445057, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 86
1130	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8900	0,1375	0,3438	2026	13 976,33	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 84
1131	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3260	0,4220	1,0550	2026	21 956,85	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 59
1132	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8740	0,2220	0,5550	2026	14 799,64	445050, Самарская обл, Тольятти г, Королева б-р, д. 11
1133	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4880	0,3450	0,8625	2026	22 799,34	445037, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, д. 26
1134	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8820	0,4500	1,1250	2026	17 532,24	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 88
1135	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,5412	0,5350	1,3374	2026	25 561,93	445036, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 2
1136	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4930	0,5313	1,3283	2026	24 923,47	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 1
1137	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2145	0,5363	2026	11 049,00	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 16
1138	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,9452	0,6810	1,7024	2026	32 333,53	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 13
1139	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0400	0,3671	0,9178	2026	18 367,97	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 55
1140	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3297	0,4163	1,0409	2026	21 937,17	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 17
1141	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9050	0,3275	0,8188	2026	16 399,76	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 46
1142	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0560	0,3750	0,9375	2026	18 630,53	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 79
1143	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8480	0,2942	0,7355	2026	15 347,27	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 1
1144	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2710	0,0771	0,1928	2026	6 796,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 70
1145	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4900	0,5313	1,3283	2026	24 886,54	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 14
1146	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,2040	0,8166	2,0415	2026	37 190,08	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 48
1147	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8480	0,2942	0,7355	2026	15 347,27	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 82
1148	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0560	0,3750	0,9375	2026	18 630,53	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 71
1149	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4030	0,6958	1,7395	2026	25 840,81	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 75
1150	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2025	0,5063	2026	12 613,54	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 54
1151	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3250	0,4163	1,0408	2026	21 889,54	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 98

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1152	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1300	0,8541	2,1353	2026	36 740,71	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 1
1153	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2025	0,5063	2026	12 613,54	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 7
1154	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1650	0,4138	1,0345	2026	20 217,56	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 80
1155	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4657	0,3918	0,9794	2026	23 037,65	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 108
1156	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,4280	0,7917	1,9793	2026	39 641,38	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 14
1157	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1550	0,6920	1,7300	2026	35 052,64	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 68
1158	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,5260	0,5325	1,3313	2026	25 344,55	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 14
1159	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7150	0,2925	0,7313	2026	13 733,50	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 22
1160	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1650	0,4137	1,0343	2026	20 216,51	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 13
1161	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,5640	0,5350	1,3375	2026	25 843,18	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 34
1162	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1200	0,4167	1,0418	2026	19 771,94	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 8
1163	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9403	0,3156	0,7890	2026	16 668,88	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 8
1164	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4480	0,0720	0,1800	2026	7 627,62	445050, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, д. 3
1165	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2709	0,0929	0,2324	2026	6 892,54	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 8Б
1166	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1150	0,0053	0,0133	2026	4 460,07	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 24а
1167	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2140	0,0515	0,1286	2026	16 777,88	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 39
1168	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6362	0,3501	0,8753	2026	13 474,89	445033, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 7б
1169	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4620	0,0535	0,1339	2026	7 570,55	445043, Самарская обл, Тольятти г, Транспортная ул, вл. 19
1170	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2461	0,1453	0,3632	2026	7 015,61	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 22а
1171	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6220	0,2600	0,6500	2026	12 182,74	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 5
1172	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6013	0,0633	0,1583	2026	9 400,24	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 8
1173	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0870	0,0013	0,0031	2026	3 869,93	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Коммунальная, влд. 37а
1174	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3121	0,1731	0,4327	2026	7 178,00	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 10д
1175	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9490	0,3400	0,8500	2026	17 046,31	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Льва Яшина, д. 10
1176	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5849	0,2442	0,6105	2026	11 515,94	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Рябиновый, д. 3
1177	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6365	0,2828	0,7070	2026	12 648,53	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Рябиновый, д. 8
1178	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6220	0,3150	0,7875	2026	12 867,98	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 20
1179	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3921	0,1701	0,4252	2026	8 160,86	445031, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 22
1180	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3730	0,0870	0,2175	2026	7 078,65	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 9
1181	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8030	0,3200	0,8000	2026	15 120,46	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 10
1182	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3957	0,1892	0,4731	2026	8 442,44	445047, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 15
1183	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6300	0,0958	0,2395	2026	10 188,97	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 56

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1184	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1959	0,0427	0,1068	2026	5 680,65	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 29А
1185	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1200	0,1158	0,2895	2026	16 437,66	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 14
1186	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4100	0,5110	1,2775	2026	23 651,63	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 35
1187	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5440	0,1470	0,3675	2026	9 735,22	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 50
1188	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1970	0,0051	0,0127	2026	5 691,96	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Транспортная, влд. 26, стр. 1
1189	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1700	0,0125	0,0313	2026	5 368,05	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 37
1190	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3680	0,1842	0,4605	2026	8 035,50	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 10
1191	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1001	0,1330	0,3325	2026	5 616,86	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 54
1192	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0970	0,1310	0,3275	2026	5 558,07	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 54А
1193	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3110	0,1229	0,3073	2026	7 095,71	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 54Б
1194	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3220	0,1213	0,3033	2026	7 095,37	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 54В
1195	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9818	0,5266	1,3164	2026	19 469,35	445050, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 19
1196	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9050	0,0065	0,0163	2026	13 003,69	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Транспортная, влд. 24а
1197	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6580	0,2330	0,5825	2026	12 295,45	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 16
1198	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3300	0,1667	0,4168	2026	7 327,89	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 31
1199	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,6193	0,5677	1,4191	2026	26 925,55	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 8
1200	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9070	0,3625	0,9063	2026	16 824,22	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 15
1201	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4300	0,5672	1,4180	2026	24 589,84	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 14
1202	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7010	0,3108	0,7770	2026	13 785,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 32
1203	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3780	0,1508	0,3770	2026	7 739,86	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 7
1204	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3802	0,1704	0,4261	2026	8 015,90	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 54А
1205	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4762	0,1738	0,4346	2026	9 228,23	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 86
1206	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3880	0,4767	1,1918	2026	23 108,27	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 13
1207	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9840	0,3354	0,8385	2026	17 390,36	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 21
1208	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4000	0,1700	0,4250	2026	8 257,69	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 56
1209	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4130	0,1737	0,4343	2026	8 464,08	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 6
1210	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0720	0,0028	0,0071	2026	3 457,01	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, влд. 32а
1211	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1480	0,0013	0,0031	2026	5 044,81	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 19
1212	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3254	0,4183	1,0458	2026	21 913,97	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 53
1213	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3250	0,4163	1,0408	2026	21 889,54	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 78
1214	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2567	0,6418	2026	13 283,47	445039, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, дом № 104
1215	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3010	0,4625	1,1563	2026	22 112,06	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 12

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1216	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7400	0,2000	0,5000	2026	12 905,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, д. 4
1217	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0660	0,0048	0,0120	2026	3 276,63	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, влд. 116
1218	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0860	0,0150	0,0375	2026	3 847,26	445051, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, влд. 45а
1219	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3440	0,2300	0,5750	2026	8 307,35	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 9
1220	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3770	0,1742	0,4355	2026	8 022,94	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 16
1221	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4610	0,5175	1,2938	2026	24 359,58	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 14
1222	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0740	0,3820	0,9550	2026	18 903,41	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 59
1223	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2670	0,1470	0,3675	2026	7 074,88	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 27
1224	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2910	0,1370	0,3425	2026	7 092,59	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 29
1225	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4840	0,2400	0,6000	2026	10 165,67	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 29
1226	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4530	0,2370	0,5925	2026	9 722,18	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 17
1227	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7600	0,4650	1,1625	2026	16 313,32	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 11
1228	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7900	0,3500	0,8750	2026	15 321,36	445031, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 14
1229	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2875	0,2051	0,5127	2026	7 274,75	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Рябиновый, д. 2
1230	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0567	0,0155	0,0388	2026	2 998,24	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Льва Яшина, д. 3
1231	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7430	0,2667	0,6668	2026	13 760,26	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 2
1232	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4900	0,2500	0,6250	2026	10 373,22	445031, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 9
1233	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0440	0,0150	0,0375	2026	2 615,24	445047, Самарская обл, Тольятти г, Льва Яшина ул, д. 7а
1234	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0270	0,0008	0,0020	2026	2 104,17	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Транспортная, влд. 23б
1235	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6250	0,2490	0,6225	2026	12 082,34	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 7
1236	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8270	0,4300	1,0750	2026	16 681,31	445031, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 5
1237	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1340	0,0014	0,0035	2026	4 811,37	445043, Самарская обл, Тольятти г, Транспортная ул, вл. 17
1238	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3500	0,0423	0,1058	2026	7 021,09	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Воскресенская, д. 16, стр. 1
1239	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0400	0,1000	2026	7 831,06	445056, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 74
1240	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0240	0,0080	0,0200	2026	2 013,98	445031, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, зд. 18А
1241	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2420	0,0052	0,0130	2026	6 229,53	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 31
1242	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,9020	0,0430	0,1075	2026	23 946,74	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 8
1243	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0253	0,0633	2026	7 090,00	445028, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 37
1244	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8510	0,3225	0,8063	2026	15 714,76	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 67
1245	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7529	0,3091	0,7727	2026	14 392,40	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 18
1246	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6380	0,0081	0,0203	2026	9 603,98	445028, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 64
1247	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0253	0,0633	2026	7 090,00	445036, Самарская обл, Тольятти г, б-р Курчатова 15

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1248	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3908	0,5823	1,4556	2026	24 292,52	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 2
1249	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0340	0,0850	2026	1 292,47	445030, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 30
1250	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0399	0,0998	2026	7 831,06	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, влд. 32
1251	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3870	0,0248	0,0620	2026	7 093,93	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 15
1252	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1930	0,0753	0,1883	2026	6 030,70	445026, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 45
1253	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1280	0,0004	0,0010	2026	4 704,73	445051, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 93
1254	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0620	0,0032	0,0081	2026	3 156,38	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 66
1255	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1910	0,0017	0,0042	2026	5 626,91	445044, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, владение № 2
1256	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4780	0,2945	0,7363	2026	10 792,89	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 15
1257	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0399	0,0998	2026	7 831,06	445051, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 73
1258	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2730	0,1428	0,3570	2026	7 077,97	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, влд. 44
1259	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,0997	0,2492	2026	6 759,58	445042, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, влд. 12
1260	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0399	0,0998	2026	7 831,06	445040, Самарская обл, Тольятти г, Туполева б-р, вл. 12
1261	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2871	0,0271	0,0678	2026	6 664,96	445032, Самарская обл, Тольятти г, Воскресенская ул, дом № 1, строение 2
1262	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9180	0,3080	0,7700	2026	16 324,78	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 9
1263	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7140	0,2560	0,6400	2026	13 274,88	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 69
1264	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6450	0,0302	0,0755	2026	9 695,74	445047, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, вл. 5
1265	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0399	0,0998	2026	7 831,06	445039, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 37
1266	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4060	0,0134	0,0335	2026	7 091,99	445027, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, вл. 4
1267	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3200	0,0050	0,0125	2026	6 887,73	445051, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, вл. 8
1268	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1070	0,0600	0,1500	2026	4 631,63	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, зд. 80, стр. 5
1269	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0511	0,0003	0,0008	2026	2 827,49	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, д. 8
1270	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3100	0,0200	0,0500	2026	6 828,48	445000, Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, владение № 23, строение 9
1271	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1344,6384	88,1344	220,3360	2026	17 640 336,87	445024, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 36
1272	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6733	0,2708	0,6770	2026	12 955,90	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 16
1273	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5746	0,2122	0,5306	2026	10 976,26	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 4а
1274	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0090	0,0004	0,0011	2026	1 563,04	445031, Самарская обл, Тольятти г, Татищева б-р, д. 6
1275	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	7,6910	1,1995	2,9986	2026	109 459,84	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 2А
1276	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0025	0,0001	0,0003	2026	1 366,13	445032, Самарская обл, Тольятти г, Кулибина б-р, д. 6а
1277	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2760	0,1720	0,4300	2026	7 092,75	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 28
1278	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2710	0,0492	0,1229	2026	17 398,91	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Коммунальная, д. 46
1279	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1950	0,0024	0,0060	2026	5 670,72	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Коммунальная, влд. 40, стр. 14

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1280	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8330	0,0250	0,0625	2026	12 107,21	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Коммунальная, влд. 20
1281	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6500	0,0042	0,0105	2026	9 761,20	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 28
1282	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1780	0,0020	0,0050	2026	5 472,39	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 36
1283	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1500	0,0069	0,0174	2026	5 076,40	445057, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, влд. 78б
1284	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,4425	0,0139	0,0347	2026	19 222,80	445043, Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, вл. 26
1285	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5490	0,0007	0,0017	2026	8 528,96	445043, Самарская обл, Тольятти г, Вокзальная ул, вл. 88
1286	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0590	0,0013	0,0033	2026	3 066,19	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, влд. 61
1287	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0700	0,0005	0,0013	2026	3 396,88	445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 6Б
1288	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3900	0,0118	0,0295	2026	7 095,40	445043, Самарская обл, Тольятти г, Вокзальная ул, вл. 38
1289	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2010	0,0379	0,0948	2026	5 733,12	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 18А
1290	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2170	0,0035	0,0087	2026	5 923,37	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Коммунальная, д. 30а
1291	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1330	0,0005	0,0012	2026	4 793,88	обл Самарская, г Тольятти, пр-кт Московский д.10Г
1292	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1200	0,0012	0,0030	2026	4 556,37	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Коммунальная, влд. 36а
1293	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3400	0,0010	0,0025	2026	6 984,03	445032, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, влд. 12В
1294	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,1277	0,3192	2026	8 877,58	445057, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр- кт, вл. 78
1295	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5460	0,0112	0,0279	2026	8 492,15	445057, Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, влд. 18в
1296	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5510	0,0219	0,0548	2026	8 553,47	445026, Самарская обл, Тольятти г, Баумана б-р, вл. 3
1297	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5510	0,0219	0,0548	2026	8 553,47	445026, Самарская обл, Тольятти г, пр-т Ленинский , д. 42
1298	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2700	0,0017	0,0042	2026	6 517,57	445043, Самарская обл, Тольятти г, Вокзальная ул, вл. 82
1299	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2600	0,0004	0,0010	2026	6 421,35	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, влд. 82а
1300	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0850	0,0010	0,0025	2026	3 824,48	445042, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, зд. 6А
1301	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0253	0,0633	2026	7 090,00	445042, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 39
1302	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,0400	0,1000	2026	6 370,47	445042, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 41
1303	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,6500	0,0059	0,0148	2026	21 400,27	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, д. 96, стр. 12
1304	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0600	0,0136	0,0341	2026	3 096,25	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, влд. 83
1305	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5240	0,0178	0,0445	2026	8 220,21	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Окраинная, влд. 9А
1306	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2740	0,0010	0,0026	2026	6 553,98	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, д. 94б
1307	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4530	0,0007	0,0018	2026	7 318,62	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, влд. 44б
1308	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0720	0,0108	0,0269	2026	3 457,01	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, влд. 9бг
1309	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3100	0,0183	0,0458	2026	6 828,48	445047, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 26
1310	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0780	0,1054	0,2635	2026	4 920,98	445040, Самарская обл, Тольятти г, Туполева б-р, владе- ние № 19
1311	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0510	0,0074	0,0186	2026	2 825,68	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Окраинная, влд. 9

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1312	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2150	0,1507	0,3768	2026	6 902,54	445032, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 73
1313	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4780	0,2945	0,7363	2026	10 792,90	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 17
1314	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4100	0,0570	0,1425	2026	7 065,51	, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, д. 3 к. 3
1315	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0690	0,0010	0,0025	2026	3 366,82	445047, Самарская обл, г Тольятти, б-р Рябиновый, влд. 13а
1316	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2470	0,0035	0,0087	2026	6 285,22	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, влд. 25а
1317	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0940	0,0032	0,0080	2026	4 025,55	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 18а
1318	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3700	0,0192	0,0479	2026	7 073,03	445056, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 41
1319	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0398	0,0995	2026	7 831,06	445044, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 21
1320	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2230	0,0017	0,0042	2026	6 001,06	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 20
1321	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5070	0,2945	0,7363	2026	11 164,45	445044, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 40
1322	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0850	0,0880	0,2200	2026	4 740,93	445040, Самарская обл, Тольятти г, Туполева б-р, зд. 1А
1323	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5980	0,0044	0,0111	2026	9 120,96	, Самарская обл, Тольятти г, Окраинная ул, д. 1
1324	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0300	0,0010	0,0025	2026	2 194,36	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, влд. 48
1325	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7610	0,0007	0,0018	2026	11 195,74	445043, Самарская обл, Тольятти г, Вокзальная ул, вл. 44
1326	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0700	0,0090	0,0225	2026	3 396,88	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, влд. 126
1327	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2370	0,0263	0,0658	2026	6 172,00	445051, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 95
1328	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3710	0,0125	0,0313	2026	7 074,85	445024, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 5
1329	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4780	0,2945	0,7363	2026	10 792,89	445044, Самарская обл, Тольятти г, Космонавтов б-р, вл. 10
1330	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1230	0,0440	0,1100	2026	4 631,61	445051, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 97
1331	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0480	0,0210	0,0525	2026	2 735,49	445030, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, здание № 38А
1332	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1050	0,0003	0,0009	2026	4 259,21	445057, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 81а
1333	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1690	0,0014	0,0035	2026	5 354,52	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 16
1334	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0359	0,0001	0,0003	2026	2 371,73	445043, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, д. 155
1335	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,6430	0,0917	0,2293	2026	21 822,97	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 113, стр. 6
1336	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2240	0,0080	0,0200	2026	6 013,75	445044, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, вл. 90
1337	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0438	0,1095	2026	1 316,82	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, влд. 69
1338	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0800	0,0157	0,0392	2026	3 697,51	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, влд. 16
1339	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0200	0,0127	0,0318	2026	1 893,73	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, владение № 35
1340	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0400	0,0021	0,0053	2026	2 494,99	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 49
1341	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1430	0,0015	0,0038	2026	4 963,92	445044, Самарская обл, Тольятти г, Офицерская ул, вл. 25
1342	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3814	0,4661	1,1654	2026	22 941,04	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 12
1343	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	3,6800	0,2553	0,6382	2026	48 451,28	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 121

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1344	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1400	0,0120	0,0300	2026	4 914,06	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, влд. 19
1345	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3670	0,0240	0,0600	2026	7 067,13	445043, Самарская обл, Тольятти г, Воскресенская ул, владение № 16, строение 2
1346	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1660	0,0440	0,1100	2026	5 327,25	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Заставная, влд. 1
1347	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1030	0,0052	0,0130	2026	4 217,72	445039, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 96
1348	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2940	0,0400	0,1000	2026	6 718,31	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, влд. 60А
1349	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0510	0,0011	0,0028	2026	2 825,68	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 104а
1350	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1080	0,0340	0,0850	2026	4 320,62	445031, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 46
1351	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0970	0,0022	0,0055	2026	4 090,60	445039, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 27
1352	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1297	0,3242	2026	6 990,78	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, владение № 29
1353	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9900	0,0069	0,0173	2026	14 042,76	445028, Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, вл. 22
1354	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0980	0,0520	0,1300	2026	4 300,47	445031, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, вл. 12
1355	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6050	0,1010	0,2525	2026	9 931,21	445031, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, вл. 18
1356	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5040	0,1500	0,3750	2026	9 275,28	445031, Самарская обл, Тольятти г, Татищева б-р, вл. 19
1357	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0850	0,0010	0,0025	2026	3 824,48	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, влд. 49а
1358	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0450	0,0039	0,0097	2026	2 645,31	445028, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 82
1359	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0400	0,1000	2026	7 831,06	445039, Самарская обл, Тольятти г, Автостроителей ул, вл. 92
1360	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0310	0,0146	0,0365	2026	2 224,42	445032, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, влд. 17, стр. 1
1361	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4000	0,4667	1,1667	2026	11 990,28	445028, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 49
1362	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4960	0,0399	0,0998	2026	7 869,02	445044, Самарская обл, Тольятти г, Космонавтов б-р, вл. 17
1363	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2791	0,0143	0,0358	2026	17 420,52	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 119
1364	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5400	0,2083	0,5208	2026	10 480,99	445051, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, вл. 99
1365	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3070	0,0323	0,0808	2026	6 809,27	445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, вл. 7
1366	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4960	0,0399	0,0998	2026	7 869,02	445030, Самарская обл, Тольятти г, Цветной б-р, вл. 13
1367	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0500	0,0052	0,0130	2026	2 795,62	445051, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Разина, влд. 99, литер А1
1368	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1900	1,1200	2,8000	2026	17 284,69	445032, Самарская обл, Тольятти г, Кулибина б-р, вл. 6
1369	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4960	0,0399	0,0998	2026	7 869,02	445030, Самарская обл, Тольятти г, Цветной б-р, вл. 18
1370	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0950	0,0062	0,0155	2026	4 047,35	445030, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, вл. 26
1371	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2700	0,0135	0,0338	2026	6 517,57	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, влд. 42
1372	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0480	0,0005	0,0013	2026	2 735,49	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, влд. 24а
1373	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1290	0,0228	0,0570	2026	4 722,78	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 116
1374	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4060	0,0134	0,0336	2026	7 091,99	445032, Самарская обл, Тольятти г, Кулибина б-р, вл. 8
1375	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4060	0,0134	0,0336	2026	7 091,99	445032, Самарская обл, Тольятти г, Кулибина б-р, вл. 4

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1376	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4060	0,0134	0,0335	2026	7 091,99	445032, Самарская обл, Тольятти г, Кулибина б-р, вл. 17
1377	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1930	0,0753	0,1883	2026	6 030,70	445032, Самарская обл, Тольятти г, Кулибина б-р, вл. 1
1378	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0190	0,0021	0,0052	2026	1 863,67	445032, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 67
1379	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1318	0,0236	0,0590	2026	4 772,73	445056, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 41а
1380	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1760	0,0216	0,0539	2026	5 446,97	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, влд. 13б
1381	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3560	0,0006	0,0015	2026	7 039,78	445036, Самарская обл, Тольятти г, Ботаническая ул, владение № 15
1382	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0399	0,0998	2026	7 831,06	445039, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, двл. 106
1383	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3480	0,0001	0,0003	2026	7 014,27	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, влд. 11
1384	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0790	0,0011	0,0029	2026	3 667,45	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, влд. 36а
1385	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1010	0,0017	0,0042	2026	4 175,78	445044, Самарская обл, Тольятти г, Офицерская ул, вл. 12
1386	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2840	0,0025	0,0063	2026	6 639,85	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, влд. 54
1387	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0530	0,0015	0,0036	2026	2 885,81	445044, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, владение № 85
1388	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3730	0,0019	0,0047	2026	7 078,27	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, влд. 78
1389	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4180	0,0238	0,0594	2026	7 077,02	445043, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, вл. 99
1390	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0250	0,0625	2026	7 090,00	445037, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 23
1391	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2500	0,0007	0,0017	2026	17 091,46	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, влд. 38
1392	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4150	0,0010	0,0026	2026	7 081,76	445036, Самарская обл, Тольятти г, Офицерская ул, вл. 34
1393	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0830	0,0075	0,0188	2026	3 778,58	445037, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 15
1394	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0560	0,0031	0,0076	2026	2 976,00	445037, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, вл. 19А
1395	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0720	0,0050	0,0125	2026	3 457,01	445037, Самарская обл, г Тольятти, б-р Орджоникидзе, влд. 10а
1396	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3108	2026	6 968,51	445037, Самарская обл, Тольятти г, Орджоникидзе б-р, вл. 5
1397	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1210	0,0183	0,0458	2026	4 575,30	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Борковская, влд. 90
1398	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0510	0,0015	0,0036	2026	2 825,68	445043, Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, владение № 90
1399	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0540	0,0004	0,0010	2026	2 915,87	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 25а
1400	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5590	0,0140	0,0350	2026	8 651,19	445036, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, владение № 8
1401	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2570	0,0078	0,0196	2026	6 391,05	445028, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 72
1402	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1280	0,0019	0,0049	2026	4 704,73	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 43а
1403	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1050	0,0003	0,0009	2026	4 259,21	445057, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Разина, влд. 78а
1404	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2990	0,0353	0,0883	2026	6 754,78	445027, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр-кт, владение № 60
1405	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1290	0,0050	0,0125	2026	4 722,78	445028, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 66
1406	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0810	0,2025	2026	7 073,46	445027, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, владение № 9
1407	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2080	0,0104	0,0260	2026	5 801,84	445028, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 74

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1408	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3770	0,0185	0,0464	2026	7 084,23	445027, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, вл. 59
1409	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4060	0,0134	0,0335	2026	7 091,99	445027, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, вл. 12
1410	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0253	0,0633	2026	7 090,00	445036, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, вл. 51
1411	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0430	0,0070	0,0175	2026	2 585,18	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, влд. 106, стр. 2
1412	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0050	0,0010	0,0025	2026	1 442,79	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 286
1413	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0150	0,0010	0,0025	2026	1 743,42	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Окраинная, влд. 16
1414	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0100	0,0050	0,0125	2026	1 593,10	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 54в
1415	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0160	0,0030	0,0075	2026	1 773,48	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, влд. 196
1416	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0170	0,0010	0,0025	2026	1 803,54	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 119Б
1417	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0450	0,0030	0,0075	2026	2 645,31	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 10
1418	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4220	0,0019	0,0049	2026	7 069,66	445043, Самарская обл, Тольятти г, Ботаническая ул, д. 42
1419	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1350	0,0025	0,0063	2026	4 828,76	445036, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 4а
1420	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3680	0,0108	0,0270	2026	7 069,17	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, влд. 17
1421	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2120	0,0042	0,0105	2026	5 856,59	445026, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 42
1422	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3190	0,0042	0,0105	2026	6 882,14	445024, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 26
1423	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2570	0,0510	0,1275	2026	6 470,48	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, влд. 15
1424	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1600	0,0020	0,0050	2026	5 227,73	445030, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 50
1425	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2820	0,0063	0,0158	2026	6 623,26	445036, Самарская обл, Тольятти г, Курчатова б-р, вл. 20
1426	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1297	0,3242	2026	6 990,78	445027, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, вл. 7
1427	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2470	0,0377	0,0942	2026	6 285,22	445027, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, вл. 23
1428	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2810	0,0069	0,0173	2026	6 614,86	445027, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, вл. 16
1429	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0650	0,0120	0,0300	2026	3 246,56	445027, Самарская обл, Тольятти г, Буденного б-р, вл. 20
1430	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2370	0,1054	0,2635	2026	6 757,70	445032, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 70
1431	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1400	0,0017	0,0042	2026	4 914,06	445027, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 37а
1432	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	0,0270	0,0001	0,0003	2026	2 104,17	445027, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, влд. 12а
1433	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0660	0,0044	0,0109	2026	3 276,63	445027, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, влд. 16а
1434	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2070	0,0003	0,0007	2026	5 791,56	445027, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, влд. 61а
1435	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0410	0,0100	0,0250	2026	2 525,05	445027, Самарская обл, г Тольятти, б-р Буденного, влд. 126
1436	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0700	0,0050	0,0125	2026	3 396,88	445027, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, вла- дение № 61а
1437	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0400	0,1000	2026	7 831,06	445051, Самарская обл, Тольятти г, Степана Разина пр- кт, вл. 65
1438	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2430	0,1040	0,2600	2026	6 789,47	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 36
1439	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0600	0,0032	0,0080	2026	3 096,25	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 40

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1440	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1820	0,0013	0,0033	2026	5 521,92	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, вл. 42
1441	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0520	0,0010	0,0025	2026	2 855,75	445051, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, влд. 26
1442	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	3,1000	0,0903	0,2258	2026	39 279,00	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, влд. 24
1443	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4261	0,2874	0,7185	2026	10 028,84	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 50
1444	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0140	0,0210	0,0525	2026	1 713,35	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, влд. 78а
1445	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1243	0,3108	2026	6 968,51	445057, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 17
1446	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2550	0,1297	0,3242	2026	6 990,78	445039, Самарская обл, Тольятти г, Гая б-р, вл. 8
1447	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0400	0,1000	2026	7 831,06	445042, Самарская обл, Тольятти г, Луначарского б-р, вл. 11
1448	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0038	0,0001	0,0001	2026	1 406,71	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 35, кв. 1
1449	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0160	0,0019	0,0048	2026	1 773,48	445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, д. 46
1450	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0810	0,2025	2026	7 073,46	445051, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, вл. 2
1451	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5950	0,2308	0,5770	2026	11 473,53	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 6
1452	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6200	0,2533	0,6333	2026	12 073,55	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 21
1453	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0093	0,0000	0,0001	2026	1 572,06	445047, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, вл. 27а
1454	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0500	0,0060	0,0150	2026	2 795,62	445043, Самарская обл, Тольятти г, Воскресенская ул, вл. 28
1455	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,1277	0,3192	2026	8 877,58	445042, Самарская обл, Тольятти г, Луначарского б-р, вл. 19
1456	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1470	0,0130	0,0325	2026	5 028,85	445037, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 36а
1457	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4930	0,0399	0,0998	2026	7 831,06	445040, Самарская обл, Тольятти г, Ворошилова ул, вл. 28
1458	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3890	0,0117	0,0293	2026	7 094,98	445030, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, владение № 3
1459	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0010	0,0001	0,0003	2026	1 322,54	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 3
1460	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,6580	0,0640	0,1601	2026	21 695,07	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, д. 20
1461	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0124	0,0001	0,0002	2026	1 666,46	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 6а, кв. 31
1462	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0030	0,0000	0,0001	2026	1 382,36	445032, Самарская обл, г Тольятти, б-р Кулибина, д. 6а, кв. 22В
1463	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0590	0,0613	0,1533	2026	3 616,66	445026, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, вл. 32
1464	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0770	0,0041	0,0103	2026	3 605,82	445043, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 137, стр. 1
1465	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0093	0,0001	0,0003	2026	1 572,06	445047, Самарская обл, г Тольятти, ул Льва Яшина, д. 7а
1466	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2370	0,0521	0,1303	2026	6 275,44	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 3А
1467	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1380	0,0037	0,0093	2026	4 880,27	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 50б
1468	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0067	0,0000	0,0001	2026	1 494,80	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 29, кв. А-607
1469	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0970	0,0032	0,0080	2026	4 090,60	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, влд. 80
1470	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0860	0,0082	0,0205	2026	3 847,26	445043, Самарская обл, Тольятти г, Вокзальная ул, вл. 50
1471	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0500	0,0033	0,0083	2026	2 795,62	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, двлд. 28

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1472	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3610	0,0183	0,0458	2026	7 053,32	445037, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, владение № 25
1473	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1920	0,0244	0,0610	2026	5 638,03	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, влд. 15а
1474	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5790	0,0629	0,1573	2026	9 131,80	445030, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, вл. 44
1475	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2070	0,0017	0,0042	2026	5 791,56	445031, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, вл. 53
1476	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0740	0,0045	0,0113	2026	3 517,13	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 16б
1477	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0830	0,0167	0,0418	2026	3 778,58	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, влд. 32а
1478	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2250	0,0014	0,0035	2026	6 026,37	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Окраинная, влд. 10
1479	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2450	0,0117	0,0293	2026	6 263,17	445040, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, влд. 14а
1480	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9150	0,0040	0,0100	2026	13 127,02	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Борковская, влд. 14
1481	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1750	0,0083	0,0207	2026	5 434,09	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Борковская, влд. 99
1482	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6170	0,0128	0,0320	2026	9 345,83	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, влд. 56
1483	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1270	0,0100	0,0250	2026	4 686,57	445042, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, влд. 19
1484	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0022	0,0000	0,0000	2026	1 359,09	445050, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, д. 3В
1485	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1230	0,0013	0,0033	2026	4 612,83	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 72а
1486	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2520	0,0083	0,0208	2026	6 339,06	445037, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, владение № 15б
1487	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0550	0,0058	0,0145	2026	2 945,94	445031, Самарская обл, Тольятти г, Тополиная ул, вл. 4А
1488	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2180	0,0006	0,0014	2026	5 936,51	445032, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, влд. 10Б
1489	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1670	0,0069	0,0174	2026	5 327,11	445037, Самарская обл, Тольятти г, Ленинский пр-кт, вл. 17
1490	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0310	0,0013	0,0033	2026	2 224,42	445056, Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, д. 49
1491	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1640	0,0021	0,0053	2026	5 285,18	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, влд. 6
1492	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	3,0800	0,0139	0,0348	2026	38 450,25	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, соор. 116
1493	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0100	0,0014	0,0035	2026	1 593,10	Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, д. 12
1494	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0100	0,0100	0,0250	2026	1 593,10	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Коммунальная, влд. 38а
1495	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,2000	0,0139	0,0347	2026	16 520,35	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, д. 29а
1496	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1900	0,0215	0,0538	2026	27 492,58	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, влд. 29
1497	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1240	0,0006	0,0014	2026	4 631,43	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Борковская, влд. 48
1498	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1390	0,0007	0,0017	2026	4 897,22	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, влд. 39, городской округ Тольятти, вл. 39
1499	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	75,0000	6,2500	15,6250	2026	1 000 352,90	445143, Самарская обл, район Ставропольский муниципальный, Подстепки Сельское поселение, с Подстепки, тер Комплекс Лужки-1 массив Южный, д. 22
1500	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6700	0,0677	0,1693	2026	10 343,32	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, влд. 101
1501	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0900	0,0007	0,0017	2026	3 937,29	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, д. 95
1502	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0360	0,0567	0,1418	2026	2 786,92	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, влд. 56, стр. 1
1503	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4040	0,0111	0,0278	2026	7 093,45	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Борковская, влд. 51б

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1504	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1100	0,0413	0,1033	2026	4 361,01	445030, Самарская обл, Тольятти г, Цветной б-р, д. 26а
1505	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2110	0,1250	0,3125	2026	6 710,90	445031, Самарская обл, г Тольятти, б-р Татищева, д. 10
1506	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4400	0,0800	0,2000	2026	7 627,62	445043, Самарская обл, Тольятти г, Вокзальная ул, вл. 108
1507	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1400	0,0417	0,1043	2026	4 914,06	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 38А
1508	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,9190	0,2988	0,7470	2026	16 230,02	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 82
1509	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2670	0,0023	0,0058	2026	6 489,48	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, д. 14
1510	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0730	0,0019	0,0047	2026	3 487,07	445043, Самарская обл, Тольятти г, Ботаническая ул, вл. 8
1511	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0610	0,0065	0,0163	2026	3 126,31	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, зд. 7
1512	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0710	0,0013	0,0031	2026	3 426,94	Самарская обл, г Тольятти, ул Борковская, зд. 73а
1513	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0150	0,0031	0,0078	2026	1 743,42	445026, Самарская обл, Тольятти г, Свердлова ул, вл. 53
1514	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0430	0,0008	0,0020	2026	2 585,18	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, влд. 29а
1515	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1000	0,0007	0,0017	2026	4 154,65	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Северная, двлд. 18
1516	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,7560	0,0731	0,1828	2026	11 515,33	445043, Самарская обл, Тольятти г, Коммунальная ул, вл. 25
1517	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2630	0,1730	0,4325	2026	7 096,20	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Рябиновый, д. 2А
1518	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0273	0,0033	0,0083	2026	2 113,19	445030, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 26а
1519	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0260	0,0003	0,0008	2026	2 074,11	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, влд. 33а
1520	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3170	0,0830	0,2075	2026	7 042,67	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 12А
1521	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4200	0,0625	0,1563	2026	7 143,19	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 54
1522	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5780	0,2140	0,5350	2026	11 042,60	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 27
1523	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,3250	0,4160	1,0400	2026	21 886,53	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 12
1524	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,1760	0,0150	0,0375	2026	5 446,97	445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, влд. 28а
1525	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0658	0,0027	0,0068	2026	3 269,11	445044, Самарская обл, Тольятти г, Офицерская ул, вл. 35
1526	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2360	0,0020	0,0050	2026	6 160,27	445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Коммунальная, двлд. 30б
1527	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3100	0,1475	0,3688	2026	7 082,46	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, д. 2
1528	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3820	0,0253	0,0633	2026	7 090,00	445037, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, вл. 12
1529	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3452	0,0059	0,0147	2026	7 004,35	445046, Самарская обл, г Тольятти, ул Лизы Чайкиной, д. 43А
1530	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,2420	0,0965	0,2412	2026	6 729,33	445005, Самарская обл, Тольятти г, Шлюзовая ул, владение № 37
1531	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0687	0,0080	0,0200	2026	3 358,70	445005, Самарская обл, г Тольятти, ул Железнодорожная, д. 25А
1532	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0000	0,0688	0,1721	2026	2 069,42	445005, Самарская обл, Тольятти г, Гидротехническая ул, вл. 34
1533	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8340	0,2790	0,6975	2026	15 001,88	445032, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 69
1534	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8340	0,2775	0,6938	2026	14 984,07	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 1
1535	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5350	0,1239	0,3098	2026	9 333,39	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 7

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1536	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5285	0,1236	0,3089	2026	9 252,57	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 3
1537	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5336	0,1271	0,3178	2026	9 354,46	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 5
1538	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5291	0,1224	0,3060	2026	9 245,83	445036, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 8
1539	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5560	0,1235	0,3089	2026	9 585,00	445036, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 12
1540	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5304	0,1225	0,3064	2026	9 262,74	445036, Самарская обл, г Тольятти, б-р Курчатова, д. 10
1541	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6586	0,1529	0,3824	2026	11 291,70	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 45
1542	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0045	0,0012	0,0030	2026	1 427,76	445036, Самарская обл, Тольятти г, Дзержинского ул, д. 45
1543	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0099	0,2834	0,7085	2026	17 094,99	445036, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, д. 17
1544	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,0141	0,2835	0,7087	2026	17 143,66	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 5
1545	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0142	0,0002	0,0004	2026	1 719,37	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 17
1546	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1300	0,8542	2,1355	2026	36 741,94	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 13
1547	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8340	0,0787	0,1968	2026	12 566,18	445037, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 17
1548	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8377	0,1851	0,4627	2026	13 919,13	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 49
1549	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6560	0,1007	0,2517	2026	10 588,31	445028, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, д. 78
1550	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0105	0,0001	0,0003	2026	1 606,63	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 78
1551	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6432	0,1500	0,3750	2026	11 057,91	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Королева, д. 17
1552	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0030	0,0008	0,0020	2026	1 382,06	445050, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, д. 61
1553	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6517	0,1038	0,2595	2026	10 572,93	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Московский, д. 61
1554	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6587	0,1068	0,2670	2026	10 702,80	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 18
1555	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8383	0,1863	0,4659	2026	13 941,69	445028, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 27
1556	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6400	0,1468	0,3670	2026	10 975,97	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 20
1557	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6568	0,0420	0,1050	2026	9 850,50	445028, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 16
1558	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0178	0,0002	0,0006	2026	1 828,20	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, д. 40
1559	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8340	0,2770	0,6925	2026	14 978,13	445050, Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, д. 40
1560	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6607	0,1018	0,2544	2026	10 663,15	445027, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 29
1561	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6604	0,1517	0,3793	2026	11 300,11	445027, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 37
1562	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6557	0,1007	0,2517	2026	10 585,01	445027, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 31
1563	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6551	0,1012	0,2531	2026	10 583,63	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 27
1564	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,1587	0,3968	2026	8 853,89	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 8
1565	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4590	0,1570	0,3925	2026	8 821,28	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 9
1566	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6203	0,1634	0,4084	2026	10 935,86	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Автостроителей, д. 7
1567	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8340	0,1850	0,4625	2026	13 873,26	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 32

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1568	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8340	0,1850	0,4625	2026	13 873,26	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 34
1569	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,8340	0,1850	0,4625	2026	13 873,26	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 21
1570	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6426	0,1722	0,4304	2026	11 332,98	445036, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 16
1571	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5346	0,0810	0,2026	2026	8 816,16	445037, Самарская обл, Тольятти г, Орджоникидзе б-р, д. 6
1572	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5378	0,0830	0,2075	2026	8 879,29	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 9
1573	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5294	0,0811	0,2027	2026	8 754,54	445037, Самарская обл, г Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 13
1574	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5374	0,0833	0,2084	2026	8 878,92	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 11
1575	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5339	0,0850	0,2125	2026	8 856,38	445037, Самарская обл, г Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 10
1576	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5322	0,0810	0,2025	2026	8 786,77	445037, Самарская обл, Тольятти г, Орджоникидзе б-р, д. 8
1577	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4633	0,1584	0,3959	2026	8 889,57	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул Тополиная, д. 25
1578	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4970	0,1990	0,4975	2026	9 800,67	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 23
1579	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3306	0,1368	0,3421	2026	7 064,59	445030, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 30
1580	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2,1739	1,1919	2,9797	2026	41 440,15	445050, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, д. 25
1581	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,1538	0,4843	1,2106	2026	20 836,17	445047, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, дом № 23
1582	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4633	0,1614	0,4034	2026	8 925,67	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 64
1583	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,0490	0,1225	2026	7 486,56	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 62
1584	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,1588	0,3970	2026	8 855,09	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 60
1585	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,1588	0,3970	2026	8 855,09	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 66
1586	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6540	0,1503	0,3757	2026	11 199,55	445044, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 7
1587	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6521	0,1481	0,3703	2026	11 147,75	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 1
1588	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6550	0,1503	0,3756	2026	11 211,47	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 5
1589	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6557	0,1544	0,3861	2026	11 273,65	445044, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 4
1590	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6505	0,1481	0,3702	2026	11 126,95	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 59
1591	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6644	0,1494	0,3735	2026	11 321,36	445044, Самарская обл, г Тольятти, ул 70 лет Октября, д. 61
1592	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0057	0,0002	0,0005	2026	1 463,23	445044, Самарская обл, Тольятти г, 70 лет Октября ул, д. 61
1593	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6603	0,1484	0,3710	2026	11 255,86	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 2
1594	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6491	0,1506	0,3765	2026	11 141,21	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 26
1595	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6521	0,1481	0,3703	2026	11 147,17	445044, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 32
1596	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6469	0,1515	0,3786	2026	11 123,77	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Космонавтов, д. 16
1597	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4637	0,1571	0,3928	2026	8 879,33	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 21
1598	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,1590	0,3975	2026	8 857,51	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 19
1599	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4590	0,1580	0,3950	2026	8 833,36	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 22

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1600	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,1587	0,3968	2026	8 853,89	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Цветной, д. 23
1601	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6570	0,1503	0,3756	2026	11 237,43	445042, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 7
1602	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6537	0,1505	0,3761	2026	11 197,46	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Дзержинского, д. 29
1603	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6557	0,1511	0,3777	2026	11 231,53	445042, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 5
1604	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6552	0,1501	0,3754	2026	11 213,03	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 1
1605	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6550	0,1521	0,3802	2026	11 235,10	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 3
1606	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6552	0,1502	0,3754	2026	11 213,54	445042, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 2
1607	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6579	0,1504	0,3760	2026	11 250,53	445042, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 17
1608	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3482	0,1352	0,3380	2026	7 154,85	445042, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 30
1609	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5455	0,1235	0,3088	2026	9 451,65	445042, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 11
1610	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6552	0,1519	0,3798	2026	11 235,35	445042, Самарская обл, г Тольятти, б-р Луначарского, д. 15
1611	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5502	0,1229	0,3072	2026	9 500,30	445042, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 19
1612	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5936	0,1222	0,3056	2026	10 058,68	445042, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 7
1613	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,1588	0,3970	2026	8 855,09	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 7Д
1614	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,1588	0,3970	2026	8 855,09	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 7Г
1615	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,0442	0,1105	2026	7 424,74	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 9Г
1616	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4673	0,0443	0,1107	2026	7 519,46	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 9в
1617	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,1590	0,3975	2026	8 857,51	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 13
1618	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4600	0,1588	0,3970	2026	8 855,09	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 11
1619	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6574	0,1522	0,3806	2026	11 267,42	445040, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 4
1620	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5453	0,1229	0,3071	2026	9 441,40	445040, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, влд. 39
1621	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5900	0,1227	0,3067	2026	10 017,92	445040, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 25
1622	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6549	0,1507	0,3769	2026	11 216,47	445040, Самарская обл, г Тольятти, б-р Туполева, д. 5
1623	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6558	0,1523	0,3808	2026	11 247,98	445040, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 24
1624	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5875	0,2048	0,5119	2026	11 045,66	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 114
1625	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5867	0,2050	0,5125	2026	11 038,11	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 98
1626	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5906	0,2058	0,5144	2026	11 098,11	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 124
1627	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5944	0,2055	0,5137	2026	11 143,61	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 126
1628	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5912	0,2063	0,5156	2026	11 112,68	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 100
1629	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6578	0,1508	0,3769	2026	11 254,61	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 17
1630	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6563	0,1514	0,3785	2026	11 242,62	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 18
1631	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6511	0,1504	0,3759	2026	11 163,50	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 14

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1632	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6564	0,1503	0,3758	2026	11 229,74	445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Гая, д. 9
1633	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0042	0,0001	0,0002	2026	1 419,64	445039, Самарская обл, Тольятти г, Гая б-р, д. 14
1634	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4246	0,1556	0,3891	2026	8 383,95	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Ворошилова, д. 49
1635	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4054	0,1541	0,3853	2026	8 127,39	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 5
1636	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4419	0,1505	0,3762	2026	8 533,68	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 3
1637	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,3707	0,1519	0,3797	2026	7 660,36	445039, Самарская обл, г Тольятти, ул Свердлова, д. 1
1638	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0052	0,0003	0,0008	2026	1 448,80	445051, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, д. 3
1639	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6578	0,1014	0,2535	2026	10 621,46	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 3
1640	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6559	0,1006	0,2515	2026	10 586,25	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 12
1641	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6576	0,1005	0,2512	2026	10 606,63	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 14
1642	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6568	0,1023	0,2557	2026	10 619,52	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 9
1643	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6670	0,0434	0,1086	2026	9 989,34	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 5
1644	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0040	0,0001	0,0004	2026	1 412,12	445050, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, д. 5
1645	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4853	0,0721	0,1803	2026	8 100,58	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 49
1646	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,4770	0,0300	0,0750	2026	7 627,47	445051, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 9
1647	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6555	0,0424	0,1061	2026	9 832,99	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 30
1648	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6563	0,1004	0,2510	2026	10 588,83	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 44
1649	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6611	0,1020	0,2550	2026	10 671,46	445051, Самарская обл, г Тольятти, ул Маршала Жукова, д. 46
1650	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,5128	0,1224	0,3061	2026	9 052,20	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 83
1651	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	1,5052	0,4309	1,0772	2026	23 837,87	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 1
1652	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0630	0,0026	0,0065	2026	3 186,44	445051, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вла- дение № 1в
1653	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6553	0,1257	0,3142	2026	10 901,21	445057, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 33
1654	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6431	0,0532	0,1329	2026	9 803,45	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 23
1655	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6656	0,1244	0,3110	2026	11 016,94	445050, Самарская обл, г Тольятти, пр-кт Степана Ра- зина, д. 66
1656	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0170	0,0004	0,0011	2026	1 802,04	445057, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 67
1657	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0574	0,0006	0,0015	2026	3 018,39	445057, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, влд. 29а
1658	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6473	0,1270	0,3175	2026	10 814,93	445050, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 63
1659	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6612	0,1403	0,3508	2026	11 164,64	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 29
1660	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6446	0,1271	0,3177	2026	10 781,76	445057, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, д. 67
1661	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6400	0,1908	0,4770	2026	11 536,97	445050, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 11
1662	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0459	0,0018	0,0044	2026	2 672,36	445057, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р, вл. 33а
1663	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6544	0,1005	0,2513	2026	10 565,99	445027, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 61

Реестро- вый но- мер	Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснаб- жения, Гкал/ч	Максимально-часовая тепло- вая нагрузка горячего водо- снабжения, Гкал/ч	Год установки ин- дивидуального отопления	Капитальные затраты в перевод на индивидуальное отопление, тыс. руб. без НДС	Адрес
1664	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,6671	0,1017	0,2541	2026	10 744,07	445027, Самарская обл, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 49
Итого:		2314,31	370,62	926,57	-	35 896 975,02	-

Раздел 6. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

6.1. Общие положения

Оценка экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения выполнена на основании п. 68 и п. 68.1 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

Оценка экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения выполнена с учетом:

- требований к завершению работ по закрытию системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в случае частичной реализации мероприятий по закрытию;
- капитальных и операционных затрат в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в схемах водоснабжения и водоотведения, а также капитальных и операционных затрат в системах теплоснабжения;
- изменения структуры отпуска электроэнергии на производимую тепловую энергию (мощность) от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в том числе объемов подготовки подпиточной воды и других факторов, влияющих на тепловую экономичность электростанции;

При проведении оценки экономического эффекта были определены:

в части капитальных затрат (CAPEX):

- капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения; необходимость реконструкции тепловых сетей связана с увеличением

расходов сетевой воды при переходе к закрытой системе горячего водоснабжения; объемы реконструкции тепловых сетей определены на основании результатов моделирования гидравлических режимов работы тепловой сети при переходе к закрытой системе теплоснабжения;

- капитальные затраты на строительство квартальных сетей горячего водоснабжения (при принятии решения о переходе к закрытой системе горячего водоснабжения через ЦТП и квартальные сети горячего водоснабжения);

- капитальные затраты в сети холодного водоснабжения; необходимость реконструкции сетей холодного водоснабжения связана с увеличением нагрузки на сети холодного водоснабжения (в особенности на вводы в здания при переходе к закрытой системе горячего водоснабжения). Капитальные затраты принимаются по данным в схемы водоснабжения и водоотведения; при отсутствии указанных данных в схеме водоснабжения и водоотведения капитальные затраты принимаются по проектам аналогам;

- капитальные затраты на обустройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей (с учетом капитальных затрат на переоборудование внутридомовых систем ГВС), либо центральных тепловых пунктов (ЦТП) (при принятии решения о переходе к закрытой системе горячего водоснабжения через ЦТП и квартальные сети горячего водоснабжения).

В части изменения операционных затрат (ОРЕХ) (включая факторы, влияющие на тепловую экономичность электростанции):

- за счет потребления холодной воды на ИТП (ЦТП) для нужд ГВС (переход на использование водопроводной воды городского водоканала для подогрева в ИТП/ЦТП, с учетом стоимости водопроводной воды в точках поставки);

- за счет сокращения объемов подготовки исходной воды на источнике теплоснабжения для нужд ГВС (отказ от подготовки воды питьевого качества на источниках тепловой энергии, с учетом сложившейся стоимости компоненты теплоноситель в открытой системе теплоснабжения);

- за счет изменения потерь тепловой энергии в тепловых сетях (по результатам на реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения);

- за счет изменения расхода электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям (как результат изменения (как правило, увеличения) расхода теплоносителя при переходе к закрытой системе горячего водоснабжения. Увеличение расхода теплоносителя связано с необходимостью дополнительного температурного напора, в теплообменных аппаратах горячего водоснабжения, установленных на ИТП/ЦТП);

- за счет увеличения эксплуатационных расходов на обслуживание ИТП/ЦТП (включаются затраты на заработную плату персонала, расходы на ремонт, прочие (цеховые) расходы – принимаются по данным ресурсоснабжающей организации, при отсутствии данных по проектам аналогам, а также амортизационные отчисления на вновь установленное оборудование – рассчитываются по нормам амортизации);

- за счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии (включаются затраты на заработную плату персонала, расходы на ремонт);

- изменение показателей тепловой экономичности электростанции (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: отказ от использования встроенных пучков конденсаторов и т.д.).

На основании приведенных выше показателей определяется чистая приведенная стоимость проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период 10 лет с учетом инвестиционной стадии.

В случае положительной чистой приведенной стоимости проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных на закрытые системы горячего водоснабжения проект оценивается как эффективный.

Соответственно критериями перехода на закрытую систему горячего водоснабжения являются:

1. ЧПС (NPV)>0 на прогнозный период 10 лет;
2. Качество воды в существующей открытой и перспективной закрытой системе горячего водоснабжения должно отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

Для определения долгосрочных значений операционных расходов, приведения капитальных вложений в реализацию проекта по переходу на закрытую систему теплоснабжения к ценам соответствующих лет, определения приведенной стоимости проекта были использованы следующие макроэкономические параметры:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года (опубликован Минэкономразвития России 30.09.2021 года);
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, опубликованные Министерством экономического развития Российской Федерации 28.11.2018;
- Ставка дисконтирования принята на уровне 10,66 % (с учетом ставки для собственного капитала – 15%, ставки для заемного капитала – 11%, ставки налога на прибыль – 20%, принятого соотношения собственный капитал/заемный капитал – 70%/30%). Основные допущения, принятые в расчетах по долговым ресурсам: срок кредита – 10 лет, погашение кредита – на эксплуатационной стадии аннуитетными платежами.

6.2. Оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения потребителей в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс»

В таблице 6 приведены расчеты изменения операционных затрат (ОРЕХ) в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс» при реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. Показатели приведены с учетом ретроспективных данных, планируемые этапы реализации проекта на прогнозный период 14 лет: инвестиционная фаза – 2026-2028 годы (с учетом проектирования в 2026 году), эксплуатационная фаза – 2029-2038 годы.

В таблице 7 приведены расчеты экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс».

Таблица 6. Изменение операционных затрат (ОРЕХ) при реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения потребителей в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс»

Показатель	Ед. изм.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2038
Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение	Гкал/ч	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8
Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе	тыс. Гкал	1339,5	1339,5	1339,5	1339,5	1339,5	1339,5	1339,5	1339,5	1339,5	1339,5
РЕСУРСЫ											
Открытая система горячего водоснабжения											
Расход сетевой воды в отопительный период	т/ч	15307	15307	15307	15307	15307	15307	15307	15307	15307	15307
Расход сетевой воды в неотапливаемый период	т/ч	4948	4948	4948	4948	4948	4948	4948	4948	4948	4948
Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе	тыс. куб.м	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127
Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС	руб./куб.м	35,14	36,54	38,00	39,51	41,09	42,73	44,44	46,21	48,05	49,97
Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС	руб./Гкал	1395,0	1449,0	1505,1	1563,4	1623,9	1686,8	1752,1	1820,0	1890,4	1963,6
Закрытая система горячего водоснабжения											
Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе	тыс. куб.м	22 708	22 708	22 708	22 708	22 708	22 708	22 708	22 708	22 708	22 708
Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС	руб./куб.м	23,78	24,73	25,72	26,75	27,81	28,92	30,08	31,28	32,53	33,82
Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС	руб./Гкал	1395,0	1449,0	1505,1	1563,4	1623,9	1686,8	1752,1	1820,0	1890,4	1963,6
Расход сетевой воды в отопительный период	т/ч	15603	15603	15603	15603	15603	15603	15603	15603	15603	15603
Расход сетевой воды в неотапливаемый период	т/ч	5510	5510	5510	5510	5510	5510	5510	5510	5510	5510
Изменение расхода электроэнергии на транспорт теплоносителя по тепловым сетям	тыс. кВт*ч в год	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717
Расход электроэнергии на циркуляционных насосах горячего водоснабжения установленных на ИТП (ЦТП)	тыс. кВт*ч в год	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028

Показатель	Ед. изм.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2038
Увеличение расхода топлива на ТЭЦ в связи со снижением расхода подпиточной воды через встроенные пучки конденсаторов (снижение выработки электроэнергии на тепловом потреблении)	т у.т.	5821	5821	5821	5821	5821	5821	5821	5821	5821	5821
Тариф на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,76	4,95	5,15	5,36	5,57	5,80	6,03	6,28	6,53	6,79
Цена топлива	тыс. руб./т у.т.	6,27	6,53	6,79	7,06	7,35	7,64	7,95	8,27	8,61	8,95
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ											
Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч.	тыс. руб.	644 106	645 510	646 991	658 615	660 740	662 979	665 339	667 827	670 450	673 216
Фонд заработной платы с ЕСН	тыс. руб.	10 432	11 118	11 850	12 629	13 460	14 345	15 288	16 294	17 365	18 508
Амортизация	тыс. руб.	618 032	618 032	618 032	618 032	618 032	618 032	618 032	618 032	618 032	618 032
Расходы на ремонт	тыс. руб.	13 147	13 765	14 412	25 148	26 330	27 568	28 864	30 220	31 640	33 128
Прочие расходы	тыс. руб.	2 495	2 595	2 698	2 806	2 918	3 034	3 155	3 281	3 412	3 549
Снижение эксплуатационных расходов на хим. Цех на источнике тепловой энергии, в т.ч.	тыс. руб.	25 859	27 209	28 631	30 130	31 709	33 375	35 130	36 980	38 931	40 988
Фонд заработной платы с ЕСН	тыс. руб.	7 844	8 360	8 909	9 495	10 120	10 786	11 495	12 251	13 057	13 916
Расходы на ремонт	тыс. руб.	16 185	16 945	17 742	18 576	19 449	20 363	21 320	22 322	23 371	24 469
Прочие расходы	тыс. руб.	1 831	1 904	1 980	2 059	2 141	2 226	2 315	2 407	2 503	2 603
Изменение операционных затрат при переходе к закрытой системе теплоснабжения (знак "+" - увеличение ОРЕХ, знак "-" - снижение ОРЕХ)	тыс. руб.										
За счет увеличения потребления холодной воды на ИТП для нужд ГВС	тыс. руб.	540047	561600	584014	607322	631560	656766	682977	710235	738580	768057
За счет сокращения объемов подготовки исходной воды на источнике теплоснабжения для нужд ГВС	тыс. руб.	-707174	-735398	-764747	-795268	-827007	-860013	-894336	-930029	-967147	-1005746
За счет изменения расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя	тыс. руб.	3412	3550	3694	3843	3998	4159	4327	4502	4684	4873
За счет потребления электроэнергии на циркуляционных насосах горячего водоснабжения установленных на ИТП (ЦТП)	тыс. руб.	4890	5087	5293	5506	5729	5960	6201	6451	6712	6983
Зап счет увеличения расхода топлива на ТЭЦ в связи со снижением расхода	тыс. руб.	36520	37992	39523	41116	42773	44497	46290	48156	50097	52116

Показатель	Ед. изм.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2038
подпиточной воды через встроенные пучки конденсаторов											
За счет увеличения эксплуатационных расходов на обслуживание ИТП	тыс. руб.	644 106	645 510	646 991	658 615	660 740	662 979	665 339	667 827	670 450	673 216
За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. Цех на источнике тепловой энергии	тыс. руб.	-25 859	-27 209	-28 631	-30 130	-31 709	-33 375	-35 130	-36 980	-38 931	-40 988
Итого (знак "+" - увеличение ОРЕХ, знак "-" - снижение ОРЕХ)	тыс. руб.	495942	491133	486136	491004	486082	480973	475668	470161	464445	458510

Таблица 7. Расчеты экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс»

Год реализации		2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	
Ставка дисконтирования													
Ставка для собственного капитала, Re	25,1%												
Ставка для заемного капитала, Rd	27,5%												
Ставка налога на прибыль, T	20,0%												
Доля заемного капитала в расчете ставки, Wd	55,0%												
Доля собственного капитала в расчете ставки, We	45,0%												
WACC = Re * We + Rd * Wd * (1-T) =	23,40%												
Долговые ресурсы													
поступление денег от кредита		7 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашение кредита		0	188	240	306	390	497	634	808	1030	1314	1675	
задолженность по кредиту		7 082	6 893	6 654	6 348	5 958	5 461	4 827	4 019	2 989	1 675	0	
начисленные проценты		1 947	1 896	1 830	1 746	1 638	1 502	1 327	1 105	822	461	0	
выплаченные проценты		1 947	1 896	1 830	1 746	1 638	1 502	1 327	1 105	822	461	0	
аннуитет на полные инвестиции		2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	0	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)	тыс. руб.												
Эффект от перехода на закрытую систему, тыс. руб.		0	-495 942	-491 133	-486 136	-491 004	-486 082	-480 973	-475 668	-470 161	-464 445	-458 510	-4 800 054
Ставка дисконтирования		23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	
коэффициент дисконта на начало периода		1,0000	1,2340	1,5226	1,8789	2,3184	2,8608	3,5301	4,3560	5,3750	6,6325	8,1842	
Свободный денежный поток компании, FCFF	тыс. руб.	-8 498 307	-496 321	-491 499	-486 485	-491 331	-486 383	-481 238	-475 889	-470 326	-464 537	-458 510	-13 300 827

Год реализации		2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	-1 947	-497 837	-492 962	-487 882	-492 642	-487 584	-482 300	-476 774	-470 983	-464 905	-458 510	-4 814 328
Скорректированные проценты по кредитам, * (1 - налог)	тыс. руб.	1 558	1 517	1 464	1 397	1 311	1 201	1 062	884	657	368	0	11 419
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-8 497 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 497 918
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	-8 498 307	-402 221	-322 795	-258 927	-211 926	-170 016	-136 325	-109 250	-87 502	-70 039	-56 024	-10 323 333
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-8 498 307	-8 900 529	-9 223 324	-9 482 251	-9 694 177	-9 864 193	-10 000 518	-10 109 768	-10 197 270	-10 267 309	-10 323 333	
Чистая приведенная стоимость, NPV	-10 323 333												
Внутренняя норма рентабельности, IRR	-												
Модифицированная IRR, MIRR	-100,0%												
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	-												
Флаг периода окупаемости (число целых лет)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет окупаемости в месяцах		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения потребителей в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс» можно сделать вывод, что данный проект характеризуется $NPV = -10,323$ млрд. руб. (ЧПС (NPV) <0 на прогнозный период 10 лет). Проект перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как неэффективный.

При этом качество воды в существующей открытой системе горячего водоснабжения потребителей в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс» отвечает требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

Необходимость перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения потребителей в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс» по состоянию на начало 2026 года отсутствует

Раздел 7. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС. По этой причине расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не производился.

Раздел 8. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

В соответствии с требованиями п. 7.1 Статьи 23 Главы 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) в проекте схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Тольятти на период до 2038 года была выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. По результатам расчета сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС.

Приложение А. Протоколы исследований и измерений питьевых вод в зоне деятельности источников тепловой энергии ПАО «Т Плюс»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru
ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева,
д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510137

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией - врач-лаборант,
руководитель ИЛЦ



МП

Е.Г. Назарова
20.01.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 63-01/40643-24 от 20.01.2025

- Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС" (ИНН 6315376946 ОГРН 1056315070350)
- Юридический адрес: 143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. КРАСНОГОРСК, ТЕР. АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КМ 26-Й Д. 5, СТР. 3, ОФИС 506
Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Ленинский, г Самара, ул Маяковского, д. 15
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора: ТЭЦ Волжского автозавода, перед поступлением в сеть ГВС (насосная НГВ), Самарская обл, г Тольятти, ул Вокзальная, зд. 100
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 16.12.2024 08:40
Ф.И.О., должность: Ахмедова Дурдона Баходировна Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
При отборе присутствовал(-и): Полякова С. В. начальник лаборатории ТЭЦ ВАЗа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.12.2024 12:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №2225 от 29 декабря 2023 г.
- Дополнительные сведения:
Акт отбора от 16 декабря 2024 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 63-01/40643-2.8-24
- НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 63-01/40643-24 от 20.01.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Рисунок 5. Протокол лабораторных испытаний №63-01/40643-24 от 20.01.2025г и экспертное заключение №964 по результатам испытаний от 24.01.2025г (начало)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус Отделение физико-химических методов исследования 443079, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус Образец поступил 16.12.2024 12:20 дата начала испытаний 16.12.2024 12:30, дата окончания испытаний 27.12.2024 13:03				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы исследований
1	Интенсивность запаха	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	ИД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,7±0,3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Цветность	градус цветности (Сг-Со)	17±3	ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б
Дополнительная информация: Измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм. Место осуществления деятельности: 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус Микробиологическая лаборатория Образец поступил 16.12.2024 12:10 дата начала испытаний 16.12.2024 12:10, дата окончания испытаний 16.01.2025 09:19				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы исследований
1	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> в 100 см³ пробы	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.5
2	Колифаги в 100 см³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.4
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Споры сульфитредуцирующих кластридий в 20 см³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.12.6
6	Энтерококки в 100 см³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

Р.Д. Саунина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01/40643-24 от 20.01.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 63-01/40643-24 от 20.01.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Рисунок 6. Протокол лабораторных испытаний №63-01/40643-24 от 20.01.2025г и экспертное заключение №964 по результатам испытаний от 24.01.2025г (продолжение)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, РОССИЯ, Самарская область, г. Тольятти, пр-кт. Московский, д.19

e-mail: egier@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи

об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя

органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской

области г. Тольятти»

Рязанов Д. Д.

24 января 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.01.2025 г. № 964

Дата проведения инспекции: с 24.01.2025 по 24.01.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованной системы горячего водоснабжения, отобранная
перед поступлением в сеть ГВС (насосная НГВ) 16 декабря 2024 года

2. Заказчик: ПП ТЭЦ ВАЗа филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"

2.1. Юридический адрес: 143421, Россия, Московская обл., г.о.
Красногорск, тер. автодорога "Балтия", км
26-ой, д. 5, стр. 3, офис 506

2.2 Фактический адрес: 445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Вокзальная, д. 100

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №2 225 от 29.12.2023 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01/40643-24 от 20.01.2025

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в

Экспертное заключение №964 от 24.01.2025

Страница 1 из 3

Рисунок 7. Протокол лабораторных испытаний №63-01/40643-24 от 20.01.2025г и экспертное заключение №964 по результатам испытаний от 24.01.2025г (продолжение)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Представлены протоколы лабораторных испытаний (измерений) ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.510137). Произведен отбор проб воды питьевой на соответствие требованиям санитарного законодательства. Оценка результатов лабораторных испытаний проведена в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результаты испытаний представлены в таблице. Анализ результатов показал:

Место осуществления деятельности: 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус Отделение физико-химических методов исследования 443079, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус Образец поступил 16.12.2024 12:20 дата начала испытаний 16.12.2024 12:30, дата окончания испытаний 27.12.2024 13:03				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Интенсивность запаха	балл	0	2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,7±0,3	2,6
3	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	17±3	20
Дополнительная информация: Измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм. Место осуществления деятельности: 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус				

Рисунок 8. Протокол лабораторных испытаний №63-01/40643-24 от 20.01.2025г и экспертное заключение №964 по результатам испытаний от 24.01.2025г (продолжение)

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 16.12.2024 12:20 дата начала испытаний 16.12.2024 12:10, дата окончания испытаний 16.01.2025 09:19				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> в 100 см ³ пробы	-	Не обнаружено	отсутствие
2	Колифаги в 100 см ³	-	Не обнаружено	отсутствие
3	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Не обнаружено	отсутствие
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	0	50
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см ³	-	Не обнаружено	отсутствие
6	Энтерококки в 100 см ³	-	Не обнаружено	отсутствие

Результаты анализа воды питьевой, отобранной из крана централизованной системы горячего водоснабжения перед поступлением в сеть ГВС (насосная НГВ) не превышают нормативы раздела III таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по органолептическим показателям (запах, цветность, мутность), нормативы таблицы 3.5 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, *Escherichia coli*, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, энтерококки).

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованной системы горячего водоснабжения, отобранная перед поступлением в сеть ГВС (насосная НГВ) 16 декабря 2024 года,

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Максимова Н. К.

Рисунок 9. Протокол лабораторных испытаний №63-01/40643-24 от 20.01.2025г и экспертное заключение №964 по результатам испытаний от 24.01.2025г (окончание)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelegig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgier@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий лабораторией -
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям



А.Ф. Идричану
11.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/17892-25 от 11.09.2025

1. Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС" (ИНН 6315376946 ОГРН 1056315070350) тел: +7 9023697513, email: Elena.Dyadina@trusgroup.ru

2. Юридический адрес: 143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. КРАСНОГОРСК, ТЕР. АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КМ 26-Й Д. 5, СТР. 3, ОФИС 506

Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Коммунальная, 29

3. Наименование образца испытаний: вода горячая

4. Место отбора: ЦТП-31, отопительная подача (О.П.), Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, пр-кт Ленинский, 27а, Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.09.2025 10:00 - 10:40

Ф.И.О., должность: Андрианов А. А. Мастер РТС №3 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №253 от 27 января 2025 г

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 9 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 63-01-06/17892-25 от 11.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Рисунок 10. Протокол лабораторных испытаний №63-01/17892-25 от 11.09.2025г (начало)

9. Код образца (пробы): 63-01-06/17892-29-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 09.09.2025 13:00 дата начала испытаний 09.09.2025 13:10, дата окончания испытаний 11.09.2025 14:17				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	-	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Дополнительная информация: Результаты по показателю: <i>Escherichia coli</i> не обнаружено в 100 см ³ ; Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) не обнаружено в 100 см ³ ; Энтерококки не обнаружено в 100 см ³				

Ответственный за оформление протокола:
П.С. Беленкова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/17892-25 от 11.09.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 63-01-06/17892-25 от 11.09.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Рисунок 11. Протокол лабораторных испытаний №63-01/17892-25 от 11.09.2025г (окончание)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdegig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgier@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий лабораторией -
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям



(Signature)

А.Ф. Идричану
06.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/20158-25 от 06.10.2025

1. Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС" (ИНН 6315376946 ОГРН 1056315070350) тел: +7 9023697513, email: Elena.Dyadina@trusgroup.ru
2. Юридический адрес: 143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. КРАСНОГОРСК, ТЕР. АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КМ 26-Й Д. 5, СТР. 3, ОФИС 506
Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Коммунальная, 29
3. Наименование образца испытаний: вода горячая
4. Место отбора: ПНС-2 п.о., кран, Самарская обл, г Тольятти, ул Офицерская, 126, Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 01.10.2025 09:35 - 09:40
Ф.И.О., должность: Самышкина И. Г. Техник-лаборант I категории ЛХБА ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"
Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.10.2025 14:00
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Зода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №253 от 27 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №№603-25 от 1 октября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 63-01-06/20158-25 от 06.10.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Рисунок 12. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/20158-25 от 06.10.2025г (начало)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания		
9. Код образца (пробы): 63-01-06/20158-29-25		
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков		
11. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19				
Микробиологическая лаборатория				
Образец поступил 01.10.2025 14:00				
дата начала испытаний 01.10.2025 14:10, дата окончания испытаний 03.10.2025 13:31				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Энтерококки	-	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Дополнительная информация: Результаты по показателю: Escherichia coli не обнаружено в 100 см³; Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) не обнаружено в 100 см³; Энтерококки не обнаружено в 100 см³				

Ответственный за оформление протокола:
П.С. Беленкова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/20158-25 от 06.10.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 63-01-06/20158-25 от 06.10.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Рисунок 13. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/20158-25 от 06.10.2025г (окончание)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в городе Тольятти

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru
ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelegig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgier@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510862



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий лабораторией -
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям

А.Ф. Идричану
30.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/21289-25 от 30.10.2025

- Заказчик: Филиал «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС» ТdТС (ИНН 6315376946 ОГРН 1056315070350) тел. 8482719248, email: anastasiya.Milovanova@trusgroup.ru
- Юридический адрес: 143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. КРАСНОГОРСК, ТЕР. АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КМ 26-Й Д. 5, СТР. 3, ОФИС 506
Фактический адрес: 445024, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Воскресенская, 11, лит. А
- Наименование образца испытаний: вода горячая
- Место отбора: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 25Б, ЦТП-81, кран, вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 14.10.2025 10:25 - 10:30
Ф.И.О., должность: Ткаченко Е. А. пробоотборщик 4 разряда ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Т ПЛЮС»
Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2025 12:10
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 255 от 27 января 2025 г.
- Дополнительные сведения:
Акт отбора № 665-25 от 14 октября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 63-01-06/21289-25 от 30.10.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Рисунок 14. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/21289-25 от 30.10.2025г (начало)

9. Код образца (пробы): 63-01-06/21289-26-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ПНД Ф 14.1:2-4,139-98 (издание 2020 г) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр атомно-абсорбционный, АА-7000	A30784900350

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 14.10.2025 14:30 дата начала испытаний 14.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 30.10.2025 16:22				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	ИД на методы исследований
1	Массовая концентрация никеля (Ni)	мг/дм ³	Менее 0,01	ПНД Ф 14.1:2-4,139-98 (издание 2020 г)

Ответственный за оформление протокола:
А.Е. Шевандо, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 63-01-06/21289-25 от 30.10.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 63-01-06/21289-25 от 30.10.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛП)

Рисунок 15. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/21289-25 от 30.10.2025г (окончание)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelegig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgiep@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий лабораторией -
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям




А.Ф. Идричану
29.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/27416-25 от 29.12.2025

1. Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС" (ИНН 6315376946 ОГРН 1056315070350) тел: +7 9023697513, email: Elena.Dyadina@trusgroup.ru
2. Юридический адрес: 143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. КРАСНОГОРСК, ТЕР. АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КМ 26-й Д. 5, СТР. 3, ОФИС 506
Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Коммунальная, 29
3. Наименование образца испытаний: вода горячая
4. Место отбора: ЦТП-212,кран, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Льва Яшина, д. 1, Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 25.12.2025 11:45 - 11:50
Ф.И.О., должность: Ткаченко Е. А. пробоотборщик 4 разряда ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"
Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.12.2025 12:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №253 от 27 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №№991-25 от 25 декабря 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 63-01-06/27416-25 от 29.12.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Рисунок 16. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/27416-25 от 29.12.2025г (начало)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания		
9. Код образца (пробы): 63-01-06/27416-29-25		
10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков		
11. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19				
Микробиологическая лаборатория				
Образец поступил 25.12.2025 12:00				
дата начала испытаний 25.12.2025 12:10, дата окончания испытаний 29.12.2025 10:04				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	-	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Дополнительная информация: Результаты по показателю: <i>Escherichia coli</i> не обнаружено в 100 см ³ ; Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) не обнаружено в 100 см ³ ; Энтерококки не обнаружено в 100 см ³				

Ответственный за оформление протокола:
П.С. Беленкова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/27416-25 от 29.12.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 63-01-06/27416-25 от 29.12.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Рисунок 17. Протокол лабораторных испытаний №63-01-06/27416-25 от 29.12.2025г (окончание)